



Anlagenbezogener Gewässerschutz in der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik

Basisschulung für betrieblich verantwortliche Personen
nach AwSV § 62 Absatz 2, Satz 2

1




Agenda

- Einleitung – Wasser Synonym für Leben
- Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen
- Rechtlicher Rahmen Gewässerschutz
- Praktische Beispiele und pragmatische Lösungen
- Trinkwasserhygiene
- Schlussdiskussion

2

Wasser Synonym für Leben

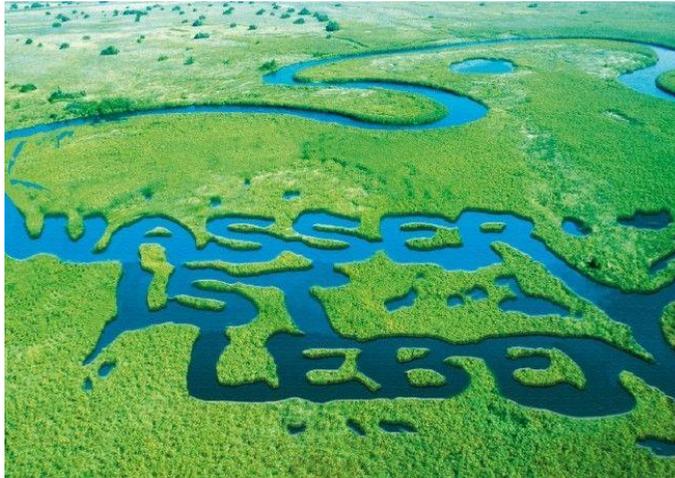

Bildquelle: www

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

3

3

Wasser Synonym für Leben

- Das Prinzip aller Dinge ist Wasser
- Aus Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück
- Wasser ist der Ursprung von allem

• Zitate von Thales von Milet 625-545 vor Christi, griechischer Philosoph

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

4

4

Wasser Synonym für Leben

- Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss.

• Zitat aus der europäischen Wasserrahmenrichtlinie

Wasser Synonym für Leben



Wir benötigen Wasser
zum Leben

Sauberes
Trinkwasser!

Bildquelle: www



Wasser Synonym für Leben



Rhein bei Bonn

Quelle: Eigene Aufnahme

Wir befördern Waren auf Wasserwegen

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

7

7



Wasser Synonym für Leben



Cuxhaven

Quelle: Eigene Aufnahme

Wir befördern Waren auf Wasserwegen

Cosco England (Hong Kong), Länge 366 m, Breite 51,2 m, Tiefgang 12,8 m
Baujahr 2013, Zuladung 156.618 Tonnen


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

8

8

Wasser Synonym für Leben

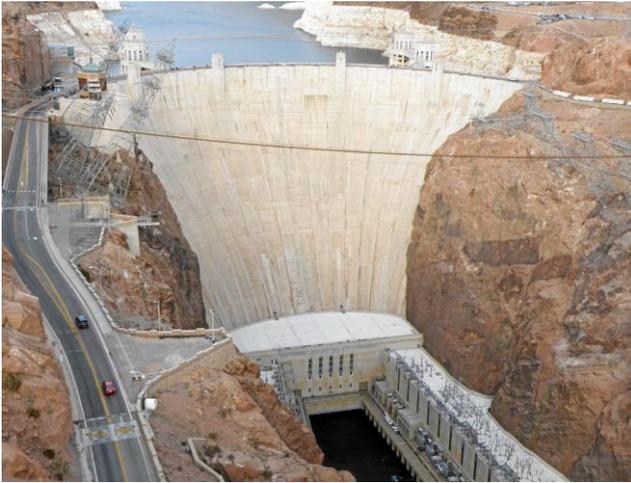

Wir gewinnen Strom aus Wasserkraft

Bildquelle: Marc Thielmann, Hoover Dam (Nevada/Arizona USA)

9

Wasser Synonym für Leben



Rhein bei Bonn



Rhein bei Bonn

Wir verbringen unsere Freizeit auf dem Wasser



Atlantikküste; Praia da Areia Branca Portugal

Quelle: Eigene Aufnahmen

10

Wasser Synonym für Leben

- Wasser wird benötigt:
 - Zur Produktion von Gütern
 - Zur Gewinnung von Rohstoffen
 - Als Wärmeträgermedium
 - Als Transportmittel
- Im menschlichen Körper
 - Als Lösungs- und Transportmittel
 - Für die Temperaturregelung
 - Antrieb für die Nieren

Wasser Synonym für Leben



Jeden Tag durchströmen rund 1.400 Liter Wasser unser Gehirn, und ungefähr 2.000 Liter Wasser am Tag passieren unsere Nieren...

Bildquelle: www

Wasser Synonym für Leben

- Jeden Tag verlieren wir durch Atmung, Schweiß, Stuhlgang und Urin ca. 2,5 Liter Wasser
- Unser Körper produziert kein Wasser
- Es muss also zugeführt werden



Wasser Synonym für Leben

- Ohne Wasser keine Vegetation
 - Wasser wird benötigt zur Fotosynthese
 - Zum Aufbau von Kohlehydraten
 - Zur Lösung von Bodenmineralien
- Pflanzen nehmen über Wurzeln und Blätter Wasser auf



Wasser Synonym für Leben

- Grund sich mit dem Thema Wasser etwas näher zu befassen
- Auf Antrag Boliviens hat die UN auf ihrer 108. Plenarsitzung am 28. Juli 2010 entschieden:
- **Das Recht auf einwandfreies und sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung ist ein Menschenrecht**




Wasser Synonym für Leben

- Laut Bericht der WHO haben 90% der Weltbevölkerung Zugang zu einer grundsätzlich sauberen Trinkwasserversorgung
- 71 % haben Zugang zu einer sauberen Trinkwasserversorgung
- 844 Mio. Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser
- 32 % der Menschen haben keinen Zugang zu hygienischen Toiletten

Population using safely managed drinking-water services (%)

FILTERS Year Latest

Residence Area Type Total

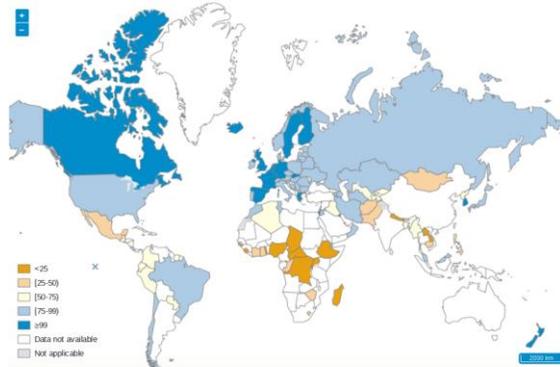

Disclaimer
 The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of WHO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.


World Health Organization
 © WHO 2023. All rights reserved.

17

Population using safely managed sanitation services (%)

FILTERS Year Latest

Residence Area Type Total

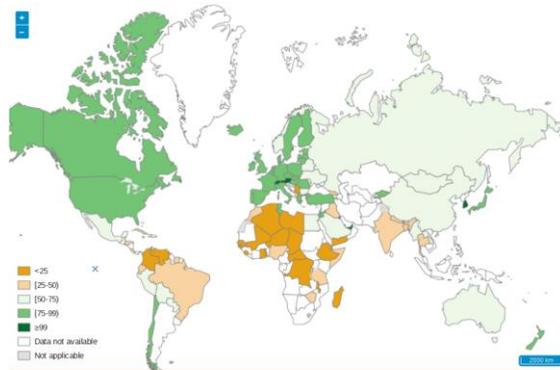

Disclaimer
 The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of WHO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

World Health Organization
 © WHO 2023. All rights reserved.

18

Wasser Synonym für Leben

- Sauberes Wasser ist auch bei uns keine Selbstverständlichkeit

- Im Wasser befinden sich:
 - Medikamentenrückstände
 - Mikroplastik
 - Cadmium, Blei, Arsen, Uran
 - Stickstoff / Phosphor

Wasser Synonym für Leben



Bildquelle: www

Über 50% der Einträge von Pflanzenschutzmitteln in Gewässer, auch Grundwasser, kommen aus „Punktquellen“ landwirtschaftlicher Düngung

Wasser Synonym für Leben



150 Millionen Tonnen Müll schwimmen in den Gewässern
 Jährlich gelangen 400 Mio. Tonnen Schadstoffe in Gewässer

Bildquelle: www

Quelle: www.worldoceanreview.com

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

21

21

Wasser Synonym für Leben



Ein krasses Beispiel

Bildquellen: www

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

22

22

Wasser Synonym für Leben



Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

23

23

Wasser Synonym für Leben

- Weltbevölkerung – ein Staudamm der zu brechen droht?
 - Die zunehmende Weltbevölkerung schafft neue soziale, politische und ökonomische Spannungsfelder
 - Ressourcenkriege
 - Armuts- Reichtumsgefälle
 - Technologiegefälle
 - Durch den gesellschaftlichen Wandel von einer traditionellen Agrarwirtschaft hin zu einer industriellen Gesellschaft ist urbanes Wachstum begründet

Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

24

24

Wasser Synonym für Leben

Figure 1. Population of the world, 1950-2100, according to different projections and variants

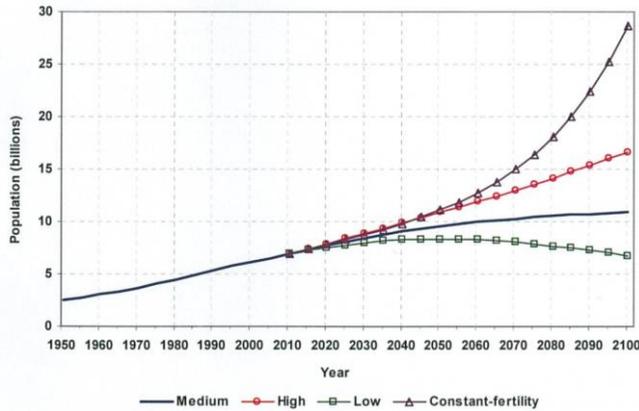


Source: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (2013). *World Population Prospects: The 2012 Revision*. New York: United Nations.

25

Wasser Synonym für Leben


Figure 2. Urban and rural population of the world, 1950-2050

A majority of the world's population lives in urban areas

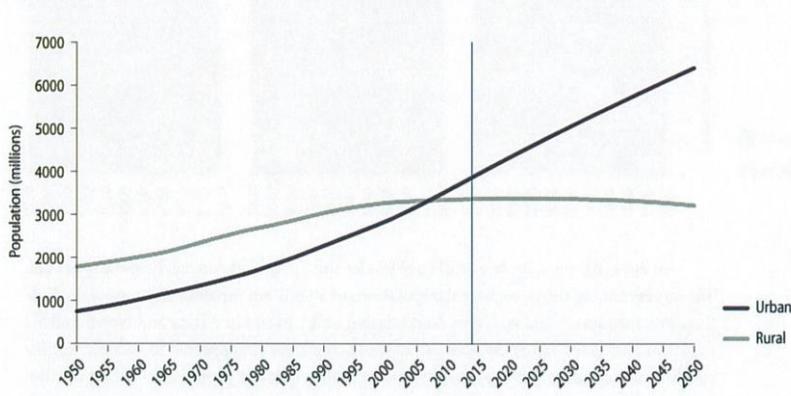

26

Wasser Synonym für Leben

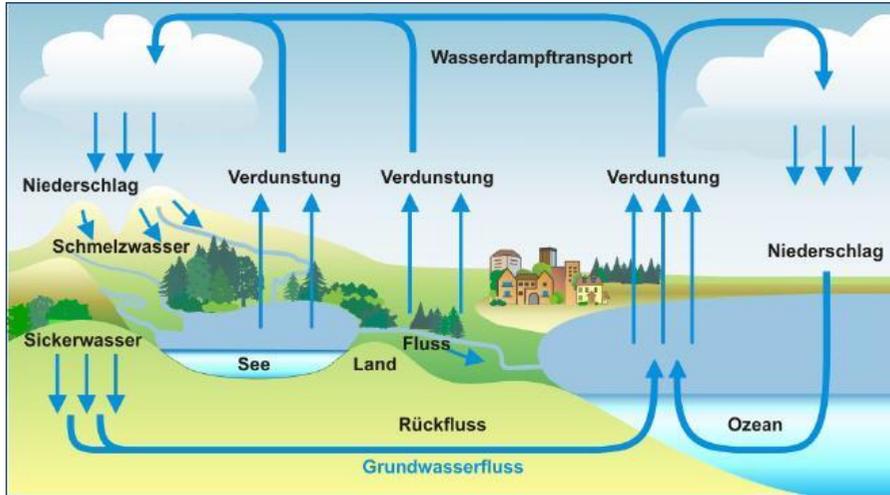

Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

27

27

Wasser Synonym für Leben

Wasserverteilung auf der Erde

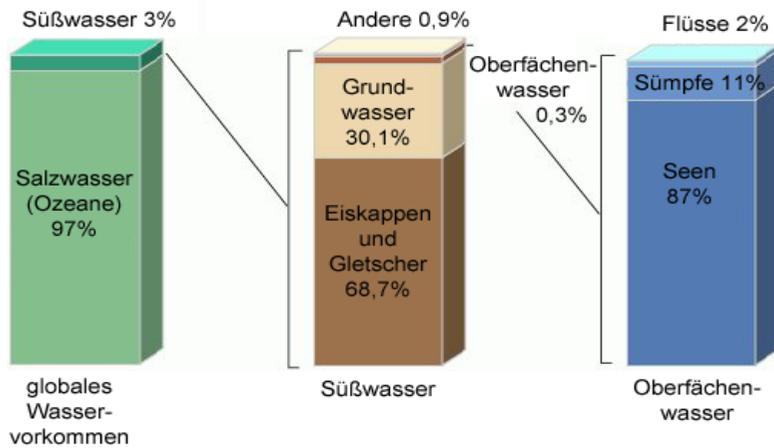

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

28

28

Wasser Synonym für Leben



Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

29

29

Wasser Synonym für Leben

Trinkwasserverbrauch pro Kopf + Tag in Liter
in Deutschland

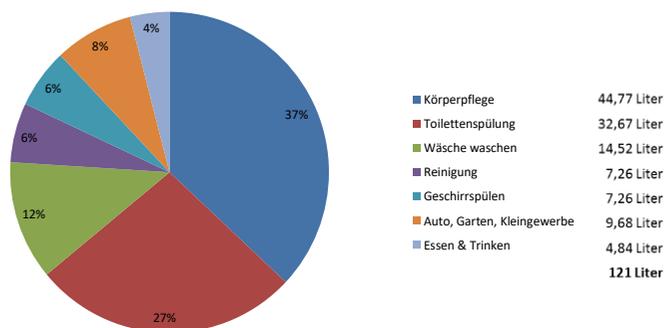

Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

30

30

Wasser Synonym für Leben

Anteil der Rohwasserressourcen

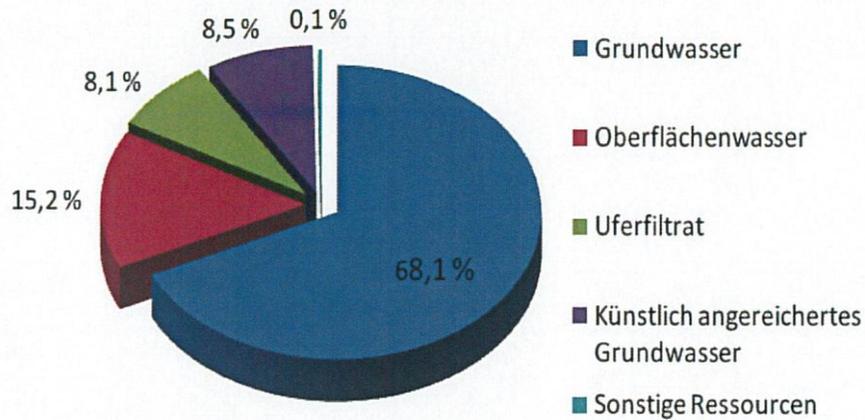

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

31

31

Wasser Synonym für Leben



Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss....

Es ist erforderlich, eine integrierte Wasserpolitik in der Gemeinschaft zu entwickeln (EU WRRL)

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

32

32

Wasser Synonym für Leben



Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen der Erde ist eine der großen umweltpolitischen Herausforderungen dieses Jahrhunderts (EU WRRL)

Wasser Synonym für Leben

- Der Wasserfußabdruck Deutschlands
 - Direkter Verbrauch von Wasser für den täglichen persönlichen Bedarf
 - Kochen, Trinken, Waschen etc.

Wasser Synonym für Leben

- Indirekt genutztes Wasser (Virtuelles Wasser)
 - Wasser benötigt für Produktionsprozesse
 - Herstellung von Waren und Gütern
 - Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen
 - Wasser verbraucht in anderen Ländern



Wasser Synonym für Leben

- Direkter und indirekter Wasserverbrauch = Wasserfußabdruck Deutschlands
- Deutschlands Wasserfußabdruck = 117 Mrd. m³ pro Jahr
- Deutschlands Wasserdargebot 188 Mrd. m³
- Laut WHO Bericht leben 2025 die Hälfte der Menschheit in Gebieten mit „Wasserstress“

Wasser Synonym für Leben

- Öffentliche Wasserversorgung 4,5 Mrd. m³/Jahr
- Gesamter Verbrauch je Einwohner 3.910 m³/Jahr
- 68 % des eingesetzten Wasser kommen nicht aus Deutschland
- Ab 20 % Nutzung des Dangebotes spricht man von Wasserstress

• Quelle: Mekonnen + Hoekstra, UNESCO Research Report Series 50, 2011

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

37

37

Trinkwasserversorgung

Öffentliche Wasserversorgung 2010

Anschlussgrad sowie Wasserabgabe an Haushalte, gewerbliche und sonstige Abnehmer

Regionale Gliederung	Bevölkerung ¹⁾			Wasserabgabe					
	insgesamt	darunter mit Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung	Anschlussgrad	zum Letztgebrauch insgesamt	davon		je Einwohner und Tag ³⁾		
					an Haushalte und Kleingewerbe ²⁾	an gewerbliche und sonstige Abnehmer			
1 000		%	Mill. m ³	%	Mill. m ³	%	l / (E*d)		
Deutschland	81 750,7	81 176,5	99,3	4 500,0	3 576,9	79,5	923,2	20,5	121
Westdeutsche Flächenländer	62 974,0	62 476,9	99,2	3 583,5	2 874,2	80,2	709,3	19,8	126
Ostdeutschland ohne Berlin	12 893,7	12 823,5	99,5	583,0	435,2	74,7	147,8	25,3	93
Stadtstaaten	5 883,1	5 876,1	99,9	333,6	267,5	80,2	66,1	19,8	121

Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Sitz des Wasserversorgungsunternehmens.

1) Einwohner am Ort ihrer alleinigen beziehungsweise Hauptwohnung; Stand: 30.06.

2) Zum Kleingewerbe zählen beispielsweise Bäckereien, Metzgereien, Arztpraxen oder Rechtsanwaltskanzleien.

3) Bezogen auf die angeschlossene Bevölkerung und Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe.

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

38

38

Wasser Synonym für Leben



Wasserwirtschaft



Wasserwirtschaft

- In Deutschland ist die Wasserwirtschaft grundsätzlich Aufgabe der Länder, sofern der Bund durch Gesetz oder Verordnung keinen Gebrauch davon gemacht hat. GG §74 Absatz 32
- Durch das Landeswassergesetz wird bestimmt, dass das WHG durch die Wasserbehörden vollzogen wird
- Gemäß LWG BW § 80 sind das
 - Umweltministerium als oberste Wasserbehörde
 - Regierungspräsidien als mittlere Wasserbehörde
 - Die Gemeinden (Landratsämter) als unter Wasserbehörde



Wasserwirtschaft - Trinkwasser

- Das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, kurz Infektionsschutz Gesetz, ist die gesetzliche Grundlage zur Sicherung und Überwachung der Qualität des Trinkwassers
- § 37 Infektionsschutzgesetz
 - Wasser für den menschlichen Gebrauch muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist.

Wasserwirtschaft - Trinkwasser

- § 37 IfSG
 - Wassergewinnungs- und Wasserversorgungsanlagen
.....unterliegen der Überwachung durch das
Gesundheitsamt

Wasserwirtschaft - Trinkwasser

- § 7 WRRL
 - Die Mitgliedsstaaten ermitteln für jede Flussgebietseinheit:
 - Alle Wasserkörper, die für die Trinkwasserentnahme genutzt werden
 - Ab 10 m³ täglich oder wenn mehr als 50 Personen bedient werden
 - Für die, die zukünftig genutzt werden sollen
 - Dass die Ziele der WRRL § 4 eingehalten werden
 - Zu diesem Zweck können Schutzgebiete festgelegt werden



Wasserwirtschaft – Trinkwasser

- Trinkwasser (EU Richtlinie 83/1998)
- § 2 Absatz 1
 - Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser)
 - Alles Wasser, ob aufbereitet oder im ursprünglichen Zustand, das zum trinken, kochen oder zur Zubereitung von Speisen bestimmt ist



Wasserwirtschaft - Trinkwasser

- Trinkwasser (EU Richtlinie 83/1998)
- § 4 Absatz 1 allg. Verpflichtung
 - Wasser ist genusstauglich und rein, wenn es: Mikroorganismen, Parasiten und Stoffe in einer Konzentration enthält, die ungefährlich ist.



Wasserwirtschaft - Trinkwasser

- Trinkwasser (EU Richtlinie 83/1998)
- § 6 Absatz 1: Stelle der Einhaltung
 - An der Zapfstelle bei Wasser aus dem Verteilnetz
 - An der Entnahmestelle bei Wasser aus Tankfahrzeugen
 - Bei Flaschen am Punkt der Abfüllung
 - Im Lebensmittelbetrieb an der Stelle der Verwendung
- Entnommenes Trinkwasser darf nicht zurück ins Leitungsnetz fließen (DIN 1717)



Wasserwirtschaft - Niederschlagswasser

- Niederschlagswasser ist die wichtigste Quelle zur Erhaltung des Grundwassers
- Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtlicheBelange entgegen stehen (WHG § 55)



Wasserwirtschaft - Niederschlagswasser

- Niederschlagswasser das aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließt ist Abwasser (§ 54 WHG)
- Niederschlagswasser welches von befestigten oder bebauten Flächen größer 1200 m² abfließt, ist Anzeigepflichtig (Verordnung über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser)



Wasserwirtschaft - Niederschlagswasser

- Niederschlagswasser darf nicht dezentral beseitigt werden von:
 - Dachflächen von Gewerbe- und Industriebauten
 - Befestigten Grundflächen von gewerblich, handwerklich oder industriell genutzten Flächen
 - Fahrbahnen und Parkplätzen von mehr als zweispurigen Straßen
- (Verordnung über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser)



Wasserwirtschaft - Niederschlagswasser

- Niederschlagswasser darf nicht dezentral beseitigt werden von:
 - Nicht beschichteten Kupfer, Zink oder Blei gedeckten Dächern
 - Im Fassungsbereich von Wasserschutzgebieten Zone 1 und Zone 2
 - Und von Verdachtsflächen

• (Verordnung über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser)



Wasserwirtschaft - Abwasser

- Abwasser ist das durch:
 - Häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (§ 54 WHG)
 - Als Schmutzwasser (Abwasser) gelten auch Flüssigkeiten aus Anlagen zum behandeln, lagern, ablagern von Abfällen (§ 54 WHG)
 - Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird (§ 55 WHG)

Wasserwirtschaft - Abwasser

- Abwasser ist von den juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu beseitigen (§ 56 WHG)
- Die Abwasserbeseitigung obliegt der Gemeinde – Landeswassergesetz BW § 46

Wasserwirtschaft - Abwasser

- Im Mittelalter wurde der Abwasserproblematik keine Bedeutung beigemessen
- Es gab sogenannte Abtritterker in den Stadtmauern und der Stadtgraben (oder auch Schissgraben) verkam zur Kloake



Wasserwirtschaft - Abwasser

- In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts baute man dann leistungsfähige Kanalnetze und leitete die Abwässer in die nahe gelegenen Flüsse ein
- Was wieder zu neuen Problemen für die Flüsse führte



Wasserwirtschaft - Wasserschutzgebiete

- Rechtliche Grundlage § 51 WHG
- Soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, können W-schutzgebiete festgelegt werden um:
 - Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen
 - Grundwasser anzureichern
 - Schädliche Einflüsse oder Eintrag aus Dünge- und/oder Pflanzenschutzmittel zu vermeiden
 - Wasserschutzgebiete sind nach allg. anerkannten Regeln der Technik in Zonen zu unterteilen.

Wasserwirtschaft - Wasserschutzgebiete

- Besondere Anforderungen an Wasserschutzgebiete § 52 WHG
- Handlungen können verboten oder eingeschränkt werden
- Verpflichtungen auferlegt werden (Nutzung, Duldung etc.)
- Wasserschutzgebiete werden von den unteren Wasserbehörden ausgewiesen


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

57

57

Wasserwirtschaft - Wasserschutzgebiete

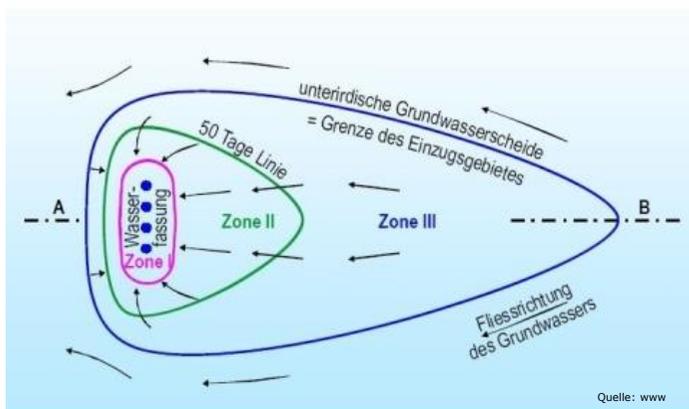

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

58

58



Wasserwirtschaft - Wasserschutzgebiete

- Wasserschutzgebiete werden in 3 Zonen unterteilt:
- Zone 1 – Fassungsbereich / Grundwasserbrunnen
 - Eingezäunt, betreten verboten
 - Keine andere Nutzung zugelassen
 - Keine Anlagen zum Umgang mit wg. Stoffen
 - Niederschlagswasser wird zentral entsorgt



Wasserwirtschaft - Wasserschutzgebiete

- Zone 2 – engere Schutzzone
 - 50 Tage Linie (DIN 4049; DVGW W 107/W109)
 - Mindestens 100 m im Grundwasserzustrom
 - Keine Bebauung, kein Straßenbau
 - Keine Anlagen zum Umgang mit wg. Stoffen
 - Niederschlagswasser wird zentral entsorgt



Wasserwirtschaft - Wasserschutzgebiete

- Zone 3 – weitere Schutzzone
 - Kein Ausbringen landwirtschaftlicher Düngemittel / Schädlingsbekämpfungsmittel, Gülle
 - Keine Kläranlage, Sand- und/oder Kiesgruben
 - Kein ablagern von Schutt, Abfall oder wg. Stoffe
 - Niederschlagswasser dezentrale Entsorgung



Wasserwirtschaft – Heilquellen / Überschwemmungsgebiete

- Zum Schutz von staatlich anerkannten Heilquellen können Schutzgebiete festgesetzt werden (WHG §55)
- Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen werden, oder zur Hochwasserentlastung als Rückhaltung dienen (WHG § 76)



Wasserwirtschaft – Heilquellen / Überschwemmungsgebiete

- Keine Baugebiete
- Errichtung / Erweiterung baulicher Anlagen, errichten von Mauern, Wällen verboten
- Keine Erhöhungen, keine Vertiefungen
- Kein ablagern wg. Stoffe



**Wenn der Brunnen trocken ist,
schätzt man erst das Wasser**

Arabisches Sprichwort

Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen



Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

65

65

Unfälle mit wg. Stoffen

- Auslöser für einen umfangreicheren Gewässerschutz war der Brand 1986 bei Sandoz Schweizerhalle (bei Basel)
- Aber auch Unfälle der jüngsten Vergangenheit, wie 2015 an der Jagst, sind ausgelöst worden durch einen Brand.
- Kontaminiertes Löschwasser gelangt in Gewässer

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

66

66

Unfälle mit wg. Stoffen Brand



Sandoz, Schweizerhalle 1. November 1986

Bildquellen: www

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

67

67

Unfälle mit wg. Stoffen - Transport



Herborn, 07. Juli 1987

Ein mit 34.000 Litern Benzin, Diesel und Heizöl beladener LKW verunglückt in Herborn, Benzin und Löschwasser läuft in die Kanalisation und die Dill. Die Dill brennt auf 400 Metern



Bildquellen: www

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

68

68



Unfälle mit wg. Stoffen

	Anzahl	Freigesetztes Volumen in m ³	Nicht wiedergewonnenes Volumen m ³	Anteil
2020	2.023	7.728	2.975	38 %
JGS	111	1.936	773	39,9 %
Beim Umgang	703	5.863	1.744	30 %
JGS	92	1.779	737	41,5 %
Beim Befördern	1320	1.866	1.230	66 %
JGS	19	156,9	35,6	22,7 %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachreihe 19 Reihe 2.3; 2020 (erschienen 05.04.2022)

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann


69

69



Unfälle mit wg. Stoffen

Ursachen für Unfälle mit wassergefährdenden
Stoffen



■ Materialfehler ■ Verhaltensfehler ■ Sonstige Ursachen ■

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachreihe 19 Reihe 2.3; 2020

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

70

70



Unfälle mit wg. Stoffen

- Nach den Erfahrungen der Behörden sind die folgenden Probleme bei Bränden am häufigsten:
 - Fachleute werden zu spät eingebunden
 - Löschwasservolumina viel größer als nach den Baurichtlinien vorgesehen
 - Probleme bei der Erstlöschwasser Rückhaltung
 - Fehlinformationen zu Überlaufbecken, Kanalisation etc.



Unfälle mit wg. Stoffen

- Landratsämter als untere Wasserbehörde stellen Alarmpläne auf (inkl. Fortschreibung)
 - Alle beteiligten Stellen sind dort benannt
 - Informationen über Fachfirmen
 - Pläne sind mit Polizei und Kreisbrandmeister abgestimmt
 - Örtliche Feuerwehr und Polizei kennt den Alarmplan

Unfälle mit wg. Stoffen

Was ist zu tun bei einem Unfall?



Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen

Wer meldet

Wo ist was passiert

Gefährdungsabschätzung

Was für ein Stoff?

Freigesetzte Menge?

Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

73

73

Unfälle mit wg. Stoffen

Entzündbare Flüssigkeit
Flammpunkt 55° C – 100° C
(z.B. Heizöl)

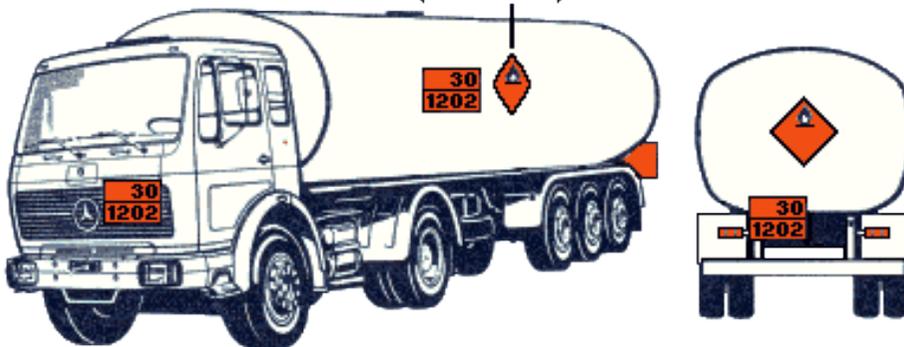

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

74

74

Unfälle mit wg. Stoffen

Kennzeichnung von Gefahrguttransporten



Gefahrnummer (Kemler Zahl)

Benzin = 33, Flammpunkt < 20°C

Diesel = 30, Flammpunkt > 55°C

R134a = 20

NH₃ = 268

R 290 = 23

UN Nummer (Stoffnummer)

1203 = Benzin

1202 = Dieselmotortreibstoff / Heizöl

3159 = R134a

1005 = NH₃


1978 = R290

Sowohl die UN Nummer, als auch die Gefahrnummer stehen im SDB

Unfälle mit wg. Stoffen

- 1 Gefahr durch Explosion
- 2 Gefahr durch Entweichen von Gas durch Druck oder chemische Reaktion
- 3 Entzündbarkeit von Flüssigkeiten (Gase/Dämpfe) oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoffe
- 4 Entzündbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoffe
- 5 Oxidierende (brandfördernde) Wirkung
- 6 Gefahr durch Giftigkeit oder Ansteckung
- 7 Gefahr durch Radioaktivität
- 8 Gefahr durch Ätzwirkung
- 9 An erster Stelle: Umweltgefährdender Stoff, verschiedene gefährliche Stoffe
- 9 An 2. oder 3. Stelle: Gefahr einer spontanen heftigen Reaktion
- 0 Ohne besondere Gefahr (Platzhalter)
- X Reagiert auf gefährliche Weise mit Wasser (Der Zahl vorangestellt)

Unfälle mit wg. Stoffen

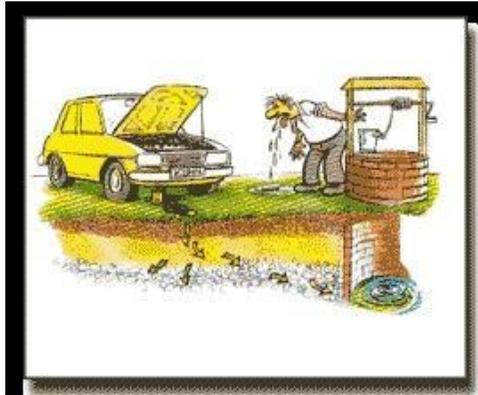

Gibt es Fragen oder Anregungen

Rechtlicher Rahmen Gewässerschutz

Rechtlicher Rahmen

- Im Sommer 1892 bricht in Hamburg eine Cholera Epidemie aus
- 8.600 von fast 17.000 Menschen sterben
- Auf diesem Ereignis basiert das heutige Infektionsschutzgesetz
- Das Robert Koch Institut überwacht seitdem hoheitlich die Trinkwasserqualität



Rechtlicher Rahmen

- Infektionsschutzgesetz
 - § 4 Aufgabe des Robert Koch Instituts ist es
 - 7. Abschnitt; § 37 bis § 40
 - Die Beschaffenheit von Trinkwasser zu kontrollieren
- Das heutige WHG hat alle Gewässer als Ressource zur Trinkwassergewinnung im Focus

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- Die EU bestimmt im Zuge der Harmonisierung in zunehmenden Maße den rechtlichen Rahmen innerhalb der EU Mitgliedsstaaten
- Entwurf und Verabschiedung von
 - Richtlinien
 - Verordnungen

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- Europäische Richtlinien für den Gewässerschutz
 - Wasserrahmenrichtlinie (2000/60 EU)
 - Grundwasserrahmenrichtlinie (2006/118 EU)
 - Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (2010/75)

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 1 Zielsetzung der WRRL
- Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung der aquatischen Ökosysteme
- Nachhaltige Wassernutzung
- Reduzierung der Grundwasserverschmutzung
- Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 3 Koordinierung von Verwaltungsvereinbarungen
 - Definition von Einzugsgebieten
 - Zuordnung zu Flußgebietseinheiten
 - Bestimmung der zuständigen Behörde
 - Koordinierung von Maßnahmen



ÜWG

Wassereinzugsgebiete

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

85

85

Rechtlicher Rahmen



ÜWG

- § 4 Umweltziele
 - Oberflächengewässer
 - Mitgliedsstaaten schützen, verbessern und sanieren alle Oberflächengewässer
 - Grundwasser
 - Mitgliedsstaaten schützen, verbessern und sanieren Grundwasserkörper
 - Ziel nach 15 Jahren einen guten Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen – das wäre 2015 gewesen

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

86

86

Rechtlicher Rahmen



ÜWG

- § 4 Umweltziele
 - Schutzgebiete
 - Mitgliedsstaaten erfüllen spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten der WRRL alle Normen und Ziele der RL
- § 6 Verzeichnis der Schutzgebiete
 - Die Mitgliedsstaaten erstellen ein Verzeichnis mit allen Schutzgebieten innerhalb einer Flußgebietseinheit

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

87

87

Rechtlicher Rahmen



ÜWG

- § 7 Gewässer für die Entnahme von Trinkwasser
 - Die Mitgliedsstaaten ermitteln für jede Flussgebietseinheit
 - Alle Wasserkörper, die für die Entnahme von Trinkwasser genutzt werden
 - Mehr als 10 m³ täglich oder mehr als 50 Personen
 - Wasserkörper die zukünftig genutzt werden sollen

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

88

88

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 7 Gewässer für die Entnahme von Trinkwasser
 - Einhaltung der Richtlinie 98/83 EU und 778/80
 - Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 9 Kosten Wasserdienstleistung
 - Die Mitgliedsstaaten berücksichtigen unter Einbeziehung der wirtschaftlichen Analyse unter Zugrundelegung des Verursacherprinzips den Grundsatz zur Deckung der Kosten für die Wasserdienstleistung
 - Anreize zu schaffen Wasserressourcen effizient zu nutzen

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 11 Maßnahmenprogramm
 - Maßnahmenprogramm für jede Flussgebietseinheit
 - Verbot einer direkten Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser
 - Geothermisch genutztes Wasser kann in den Grundwasserleiter aus dem es stammt, wieder eingeleitet werden
 - Regelungen für bauliche Maßnahmen, die in Kontakt zum Grundwasser kommen

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 13 Bewirtschaftungspläne
 - Erstellen von Bewirtschaftungsplänen für jede Flussgebietseinheit in ihrem Hoheitsgebiet
 - Koordinierung von Bewirtschaftungsplänen bei grenzüberschreitenden Flussgebietseinheiten

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 16 Strategien gegen die Wasserverschmutzung
 - EU Parlament und Rat legen Maßnahmen für einzelne Schadstoffe oder Schadstoffgruppen fest
 - Liste prioritärer Stoffe (Anhang 10 der WRRL)

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- Anhang 2
 - Prüfen der Auswirkungen menschlicher Tätigkeit auf das Grundwasser
 - Lage von Stellen im Grundwasserkörper, denen Wasser entnommen wird
 - Chemische Zusammensetzung des Grundwasserkörpers
 - Jährliche Entnahme
 - Lage und Stelle an denen Wasser direkt eingeleitet wird

Rechtlicher Rahmen



- Anhang 5
 - Biologisch: alle 6 Monate für Plankton, alle anderen Stoffe 3 Jahre
 - Hydromorphologisch alle 6 Jahre
 - Physikalisch/Chemisch alle 3 Monate
 - Schutzgebiete:
 - Bis 10.000 versorgte Personen 4 mal jährlich
 - Bis 30.000 versorgte Personen 8 mal jährlich
 - Mehr als 30.000 versorgte Personen monatlich

Rechtlicher Rahmen



Rechtlicher Rahmen



- Auf nationaler Ebene sind Bundestag und Bundesrat höchste Instanz der Legislative
- Das Grundgesetz stellt die Verfassung und das Rechtsfundament des deutschen Staates dar.
- Auf dem Grundgesetz bauen alle anderen Rechtsbereiche auf
 - Verwaltungsrecht (z.B. WHG)
 - Strafrecht (Strafgesetzbuch)
 - Zivilrecht

Rechtlicher Rahmen



- Grundgesetz
- § 2 (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit
- § 20a Der Staat schützt auch, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- Strafrecht
- § 1 Keine Strafe ohne Gesetz
 - Eine Tat kann nur dann bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- Strafrecht
- § 324 Gewässerverunreinigung
 - (1) Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft

Rechtlicher Rahmen



- Strafrecht
 - § 329 Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete
 - (2) Wer entgegen einer zum Schutz eines Wasser- oder Heilquellenschutzgebietes erlassenen
 - Betrieblichen Anlage zum Umgang mit wg. Stoffen betreibt
 - Rohrleitungen zum befördern wg. Stoffe betreibt oder solche Stoffe befördert oder
 - Im Rahmen eines Gewerbebetriebes Kies, Sand, Ton oder andere feste Stoffe abbaut
- Wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

101

101

Rechtlicher Rahmen



- Verwaltungsrecht
 - Föderalismusreform 2006 zur Umsetzung der EU Richtlinien
 - GG § 70 Gesetzgebung des Bundes und der Länder
 - GG § 71 Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes
 - GG § 72 Konkurrierende Gesetzgebung
 - (1) Länder sind zur Gesetzgebung befugt, sofern der Bund keinen Gebrauch davon gemacht hat
 - (5) den Wasserhaushalt (Seit 01.09.2006)

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

102

102

Rechtlicher Rahmen



ÜWG

- Verwaltungsrecht
 - GG § 73 ausschließliche Gesetzgebung
 - GG § 74 Konkurrierende Gesetzgebung
 - (11) Das Recht der Wirtschaft
 - (12) Arbeitsrecht
 - (32) Der Wasserhaushalt

Rechtlicher Rahmen



ÜWG

- Verwaltungsrecht (Bund)
 - Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 - Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS)
 - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen AwSV vom 01.08.2017
 - Gleichzeitig wurden die 16 Länder VAwS und die VwVwS zurück gezogen

Rechtlicher Rahmen



ÜWG

- Verwaltungsrecht (Länder)
 - Landeswassergesetz (LWG)
 - Direkt- Indirekteinleiterverordnung
 - Landes Bauordnung
 - etc.

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

105

105

Rechtlicher Rahmen



ÜWG

- Wasserhaushaltsgesetz (Stand 29.03.2017)
 - Kapitel 1 allg. Bestimmungen
 - Kapitel 2 Gemeinsame Bestimmungen
 - Kapitel 3 Öffentliche Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutz
 - Kapitel 4 Entschädigung, Ausgleich
 - Kapitel 5 Gewässeraufsicht
 - Kapitel 6 Bußgeld und Überleitungsbestimmungen
 - 2 Anlagen

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

106

106

Rechtlicher Rahmen



ÜWG

- Kapitel 1 allg. Bestimmungen
 - § 1 Zweck
 - Durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung, die Lebensgrundlage für Mensch, Tier und Pflanzen zu schützen

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

107

107

Rechtlicher Rahmen



ÜWG

- § 4 Gewässereigentum, Schranken des Eigentums
 - Grundwasser und fließende Oberirdische Gewässer sind nicht eigentumsfähig
 - Grundwasser berechtigt nicht zu einer Gewässerbenutzung, die einer behördlichen Zulassung bedarf
 - Zum Ausbau eines Gewässers

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

108

108

Rechtlicher Rahmen



- § 5 allg. Sorgfaltspflichten
 - Jede Person ist verpflichtet die erforderliche Sorgfalt anzuwenden
 - Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, hat geeignete Vorsorgemaßnahmen zu treffen

Rechtlicher Rahmen



- Kapitel 2 Bewirtschaftung von Gewässern
 - § 8 Erlaubnis; Bewilligung
 - Die Benutzung eines Gewässers bedarf der Erlaubnis oder der Bewilligung
 - Keine Erlaubnis, Bewilligung bedürfen
 - Brandereignisse
 - Übungen und Erprobungen der Bundeswehr

Rechtlicher Rahmen



- § 10 Inhalt Erlaubnis; Bewilligung
 - Erlaubnis gewährt die Befugnis
 - Bewilligung gewährt das Recht

- Ein Gewässer zu einem bestimmten Zweck zu benutzen

Rechtlicher Rahmen



- § 49 Erdaufschlüsse (Erdwärmekollektoren)
 - Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, sind Anzeigepflichtig
 - Wird Grundwasser erschlossen, ist dies der zuständigen Behörde anzuzeigen

Rechtlicher Rahmen



ÜWG

- Kapitel 3 Besondere wasserwirtschaftliche Bestimmungen
 - § 51 Festsetzung von Wasserschutzgebieten
 - Schutz der öffentlichen Wasserversorgung
 - Anreicherung von Grundwasser
 - Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu vermeiden
 - Die Festsetzung von Wasserschutzgebieten ist Sache der Länder (untere Wasserbehörde)

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

113

113

Rechtlicher Rahmen



ÜWG

- § 52 Anforderung an Schutzgebiete
 - Bestimmte Handlungen können verboten oder eingeschränkt werden
 - Die Länder sind durch Rechtsverordnung ermächtigt Anordnungen zu treffen

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

114

114

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 62 Anforderungen an den Umgang mit wg. Stoffen
 - Anlagen müssen so beschaffen sein und errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung von Gewässern nicht zu besorgen ist
 - Gleiches gilt für Rohrleitungen
 - (2) Anlagen müssen den a.a.R.d. Technik entsprechen

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

115

115

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 62 Anforderungen an den Umgang mit wg. Stoffen
 - Wassergefährdende Stoffe sind feste, flüssige und gasförmige Stoffe, die geeignet sind eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit herbei zu führen

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

116

116

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 62 Anforderungen an den Umgang mit wg. Stoffen
 - Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden:
 - Einstufung von Stoffen entsprechend der Gefährlichkeit
 - Anforderungen an die Beschaffenheit
 - Technische Regeln
 - Pflichten bei der Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung, Überwachung, Reinigung, Stilllegung

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

117

117

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 62 Anforderungen an den Umgang mit wg. Stoffen
 - Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden:
 - Durchführung bestimmter Tätigkeiten durch
 - Fachbetriebe
 - Sachverständige

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

118

118

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 62a Nitrateinträge aus Anlagen
 - Beschaffenheit, Lage, Errichtung von JGS Anlagen
 - Strategische Umweltprüfung für JGS Anlagen

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

119

119

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 63 Eignungsfeststellung
 - LAU Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn Ihre Eignung behördlich festgestellt ist.
 - Sind Anlagen oder Anlagenteile in der Bauregelliste enthalten, kann die Eignungsfeststellung entfallen.

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

120

120

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 63 Eignungsfeststellung
 - HBV Anlagen bedürfen keiner Eignungsfeststellung

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

121

121

Rechtlicher Rahmen

**ÜWG**

- § 89 Haftung für Änderungen der Wasserbeschaffenheit
 - Wer die Wasserbeschaffenheit nachhaltig verändert, ist zu Schadenersatz verpflichtet
 - Der Betreiber einer Anlage ist zu Schadenersatz verpflichtet
 - Ausgenommen höhere Gewalt

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

122

122

Rechtlicher Rahmen



- § 90 Sanierung von Gewässerschäden
 - Eine Schädigung im Sinne des Umweltschadengesetz ist jeder Schaden mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf.
 - Ökologischer, chemischer Zustand eines oberirdischen Gewässers
 - Den chemischen oder mengenmäßigen Zustand des Grundwassers

Die neue AwSV

- Nach fast 10 Jahren Anhörungen, Debatten trat die AwSV am 01. August 2017 in Kraft.
- Eine fast nicht enden wollende Geschichte kam dann doch überraschend schnell zur Unterzeichnung

Die neue AwSV

- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wg. Stoffen – AwSV Stand 18.04.2017
 - Kapitel 1 Zweck, Anwendung, Begriffsbestimmungen
 - Kapitel 2 Einstufung von Stoffen
 - Kapitel 3 Technisch und organisatorische Anforderung an Anlagen
 - Kapitel 4 SVO; GÜG, Fachbetriebe
 - Kapitel 5 Ordnungswidrigkeiten, Schlussvorschriften
 - 7 Anlagen

Kapitel 1

- § 1 Zweck, Anwendung
 - Dient dem Schutz der Gewässer vor nachteiligen Veränderungen durch Freisetzung von wg. Stoffen
 - Diese Verordnung findet keine Anwendung auf:
 - Nicht wassergefährdende Stoffe
 - Nicht ortsfest und nicht ortsfest benutzte Anlagen
 - Untergrundspeicher

Kapitel 1

- § 1 Zweck, Anwendung
 - Diese Verordnung findet keine Anwendung auf:
 - Oberirdische Anlagen mit einem Volumen von nicht mehr als:
 - 0,22 m³ bei flüssigen Stoffen
 - 0,2 Tonnen bei festen und gasförmigen Stoffen
 - **Außerhalb von Schutzgebieten!**

Kapitel 1

- § 2 Begriffsbestimmungen
 - (5) gasförmig sind Stoffe und Gemische,
 - (1) die bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 1013 hPa gasförmig sind
 - (6) Flüssig sind Stoffe und Gemische
 - (1) die bei einer Temperatur von 50°C einen Dampfdruck von weniger als 3 bar haben
 - (7) Fest sind Stoffe die nicht gasförmig und nicht flüssig sind

Kapitel 1

- § 2 Begriffsbestimmungen
 - (15) Unterirdische Anlagen
 - Sind Anlagen, bei denen zumindest ein Anlagenteil unterirdisch ist.
 - Unterirdisch sind Anlagenteile
 - Die vollständig oder teilweise im Erdreich eingebettet sind oder
 - Die nicht vollständig einsehbar in Bauteilen, die unmittelbar mit dem Erdreich in Verbindung stehen, eingebettet sind.

Kapitel 2

- § 3 Grundsätze
 - Stoffe und Gemische werden entsprechend ihrer Gefährlichkeit eingestuft in:
 - Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend)
 - Wassergefährdungsklasse 2 (deutlich wassergefährdend)
 - Wassergefährdungsklasse 3 (stark wassergefährdend)

Kapitel 2

- § 3 Grundsätze
 - Stoffe und Gemische werden entsprechend ihrer Gefährlichkeit eingestuft in:
 - Allgemein wassergefährdend (Wirtschaftsdünger, JGS)



Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

131

131

Kapitel 2

- § 3 Grundsätze
 - Stoffe und Gemische werden entsprechend ihrer Gefährlichkeit eingestuft in:
 - Nicht wassergefährdend
 - Wasser, Propan, CO₂
 - Stoffe und Gemische die dazu bestimmt sind, dass sie als Lebensmittel aufgenommen werden



Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

132

132

Kapitel 3

- § 14 Bestimmung und Abgrenzung von Anlagen
 - Zu einer Anlage gehören alle Anlagenteile, die in einem funktionalen Zusammenhang miteinander stehen
 - Eine Rohrleitung (§ 62 WHG) die Anlagen verbindet ist der Anlage zuzuordnen

Kapitel 3

- § 15 Technische Regeln, sind insbesondere
 - Technische Regeln wassergefährdender Stoffe (DWA)
 - Technische Regeln aus der Bauregelliste (DiBT)
 - DIN EN Normen
 - VOB Teil C

Kapitel 3

- § 17 Grundsatzanforderungen
 - Anlagen müssen so geplant und errichtet werden, beschaffen sein und betrieben werden, dass:
 - Keine wassergefährdenden Stoffe austreten können
 - Leckagen schnell und zuverlässig erkennbar sind
 - Ausgetretene Stoffe zurück gehalten werden und ordnungsgemäß entsorgt werden können
 - Dies gilt auch für betriebsbedingte Spritz- und Tropfverluste

Kapitel 3

- § 17 Grundsatzanforderungen
 - Anlagen müssen:
 - Dicht, Standsicher, den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen hinreichend widerstandsfähig sein
 - Einwandige unterirdische Behälter sind unzulässig
 - Bei Stilllegung sind alle wg. Stoffe aus der Anlage zu entfernen


Kapitel 3

- § 18 Anforderungen an die Rückhaltung
 - Auf ein Rückhaltevolumen bei oberirdischen Anlagen zum Umgang mit Stoffen der WGK 1 bis 1.000 Liter kann verzichtet werden, wenn:
 - Sich die Anlage auf einer befestigten Fläche befindet, die den betriebstechnischen Anforderungen entspricht, flüssigkeitsundurchlässig ist
 - Und eine Leckageerkennung durch eine Infrastrukturmaßnahmen gewährleistet ist

Kapitel 3

- § 19 Anforderungen an die Entwässerung
 - Niederschlagswasser von Flächen auf denen Kälteanlagen mit Ethylen- oder Propylenglycol im Freien aufgestellt werden, ist in einen Schmutz- oder Mischwasserkanal einzuleiten.
 - Anforderungen an die Einleitung bleiben davon unberührt
 - Siehe auch Verordnung über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser

§ 19 Entwässerung DIN 1986-100

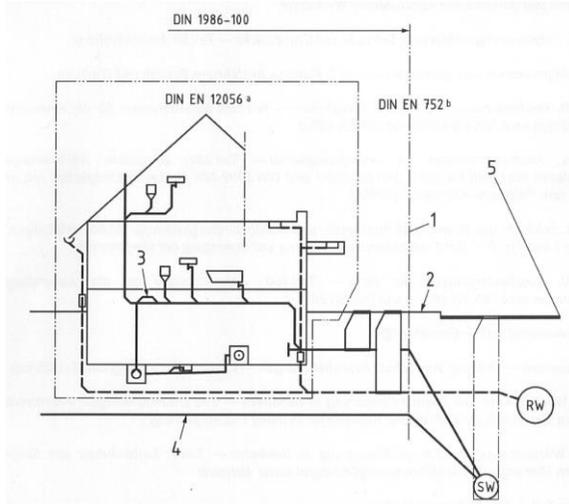

Legende

- 1 Grundstücksgrenze
- 2 Rückstauenebene
- 3 Rückstauschleife
- 4 Grundleitung


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

139

139

§ 19 Entwässerung DIN 1986-100

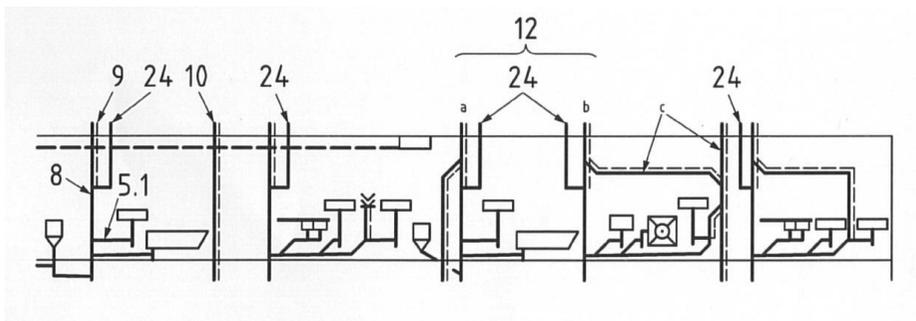

Entwässerungsleitungen bis ≤ 1 l/s
Anschluss an bestehende
Entwässerungsanlage

8-Lüftungsleitung
9-Hauptlüftung
10-Lüftung Fäkalien
24-Anschluss AwSV Entwässerung


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

140

140

§ 19 Entwässerung DIN 1986-100

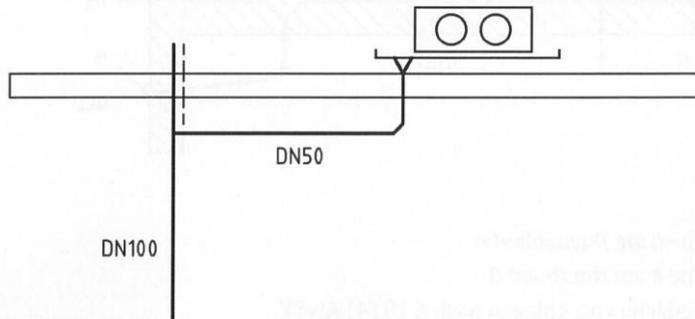

Entwässerungsleitungen über 1 l/s

Regenspenden für Frankfurt

339 l/s ha Dachflächen

250 l/s ha Grundstücksflächen


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

141

141

§ 19 Entwässerung DIN 1986-100

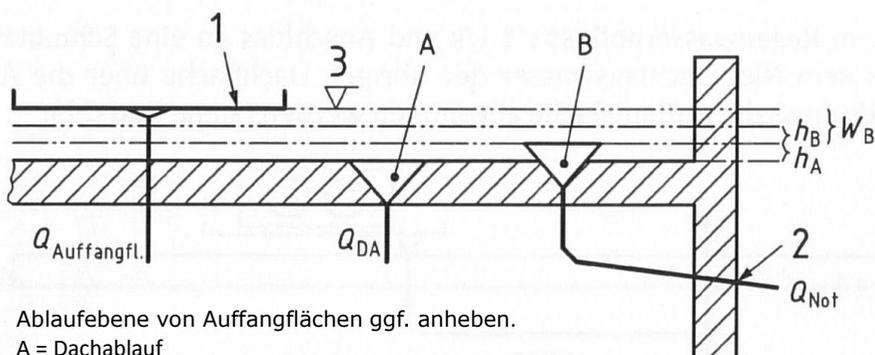

Ablaufebene von Auffangflächen ggf. anheben.

A = Dachablauf

B = Notablauf

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

142

142

Kapitel 3

- § 20 Rückhaltung bei Brandereignissen
 - Austretende wg. Stoffe, Lösch-, Berieselungs- und Kühlwasser, sowie entstehende Verbrennungsprodukte mit wassergefährdenden Eigenschaften müssen nach den allg. anerkannten Regeln der Technik zurück gehalten werden.
 - Löschwasserrückhalterichtlinie
 - Austretendes Ammoniak kann zwar mit Wasser niedergeschlagen werden, muss aber vollständig zurück gehalten werden.

Kapitel 3

- § 21 Anforderungen an die Rückhaltung von Rohrleitungen
 - (1) oberirdische Rohrleitungen
 - Können ohne Rückhaltung errichtet werden, wenn durch eine Gefährdungsbeurteilung, durch technische oder organisatorische Maßnahmen ein gleichwertiges Schutzziel erreicht wird – Siehe auch TRwS 780 Teil 1
 - Heizölverbraucheranlagen der Gefährdungsstufe A & B gilt die Gefährdungsbeurteilung als geführt, wenn die a.a.R.d.T eingehalten werden.



TRwS 780-Teil 1

- Wichtig ist zunächst die Unterscheidung:
- Technisch dichte Verbindung
 - Leckagen sind nicht auszuschließen z.B. Flansche mit glatter Dichtleiste (DIN 1092-1)
- Technisch dauerhaft dichte Verbindung
 - Keine Leckagen zu erwarten
 - Unlösbare Verbindungen (Schweiß- Lötverbindungen)
 - Flansche nach DIN 2695, 2696 etc.



TRwS 780-Teil 1

- Regelwerke
 - DIN 13480 oder AD 2000 Merkblatt HP100R
 - Bauregelliste
 - Bauproduktenverordnung (EU VO 305 / 2011)



TRwS 780-Teil 1

- Allgemeine Anforderungen
 - Planung
 - Prüfung und Nachweis der Güteeigenschaften
 - Kompensatoren
 - Nicht metallische Werkstoffe gelten als technisch dicht => Rückhaltevolumen R1 erforderlich
 - Metallische Werkstoffe nach AD 2000 B3 oder DIN 13445 technisch dauerhaft dicht keine Rückhaltung

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

147

147



TRwS 780-Teil 1

- Prüfungen
 - Ordnungsprüfung
 - Technische Prüfung (Äußere und Funktion)
 - Wiederkehrende Prüfung
 - Wanddicke
 - Druck- oder Ersatzprüfung
 - Zustandsprüfung
 - Lebensdauerabschätzung

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

148

148

TRwS 780-Teil 1

- Rückhaltung
- Nur unter technisch dauerhaft dichten Rohren, Pumpen und Armaturen kann auf eine Rückhaltung verzichtet werden.
- TRwS 780 Teil 2 regelt polymere Werkstoffe

Kapitel 3

- § 21 Anforderungen an die Rückhaltung von Rohrleitungen
 - (2) unterirdische Rohrleitungen
 - Doppelwandig mit Leckageerkennungssystem
 - Im Schutzrohr oder in einem Kanal verlegt
 - Keine lösbaren Verbindungen im Erdreich (nicht einsehbar)
 - Austretende Flüssigkeiten müssen in einem Kontrollschacht sichtbar werden.

Kapitel 3

- § 21 Anforderungen an die Rückhaltung von Rohrleitungen
 - (3) Rohrleitungen von Sprinkleranlagen und von Heizungs- und Kühlanlagen, die in Gebäuden verlegt mit einem Gemisch aus Ethylen- oder Propylenglycol betrieben werden, ist keine Rückhaltung erforderlich

Kapitel 3

- § 31 Besondere Anforderungen an Fass- und Gebindelager
 - Dicht verschlossene Behälter
 - Gefahrgutrechtlich zugelassene Behälter
 - Gegen Beschädigung und Witterungseinflüsse geschützt
 - Gegen den Inhalt beständig



Kapitel 3

- § 31 Besondere Anforderungen an Fass- und Gebindelager

(2) Maßgebendes Volumen	Rückhaltevolumen
$\leq 100 \text{ m}^3$	10% des Volumens, mindestens größtes Einzelgebinde
$> 100 \text{ m}^3$ bis $\leq 1000 \text{ m}^3$	3 % vom Volumen, mindesten 10 m^3
$> 1000 \text{ m}^3$	2 % vom Volumen, mindestens 30 m^3

Kapitel 3 - § 31

- Altöl Rücknahme
- Rücknahme erfolgt im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit, die nicht auf das Sammeln von Abfällen ausgerichtet ist.
- Es handelt sich um eine Anzeigepflichtige Lageranlage §40
- Ab 220 Liter bis 999 Liter ist es Gefährdungsstufe B
 - Die Lageranlage ist vor Inbetriebnahme von einem AwsV Sachverständigen zu prüfen
- Ab 1.000 Liter ist es Gefährdungsstufe C
 - Die Lageranlage ist vor Inbetriebnahme und wiederkehrend alle 5 Jahre von einem AwsV Sachverständigen zu prüfen.



Kapitel 3 - § 31

- Altöl Rücknahme (gefährlicher Abfall)
- Für den Transport vom Kunden zum Fachbetrieb ist eine Anzeige nach § 53 KrWG an das Landratsamt zu richten (Formular)
- Nachweisführung
 - Bei Rücknahme bis max. 2 Tonnen jährlich reicht eine Nachweisführung durch Übernahmescheine



Kapitel 3

- § 31 Fass- und Gebindelager
 - (3) ortsbewegliche Behälter bis 20 Liter oder restentleerte Behälter
 - Flüssigkeitsundurchlässige Fläche ohne definiertes Rückhaltevolumen
 - Ausgetretene Stoffe müssen einfach und schnell aufgenommen und entsorgt werden können

Kapitel 3

- § 35 Erdwärmesonden- und kollektoren
 - Unterirdische Ausführung der Sonden und Kollektoren nur, wenn:
 - Geschweißter Sondenfuß
 - Endlos Rohre
 - Leckagererkennungssystem
 - Umwälzpumpe aus, Alarmmeldung
 - Nicht wassergefährdender Wärmeträger oder ein Gemische aus Ethylen- oder Propylenglycol (WGK 1)

Kapitel 3

- § 35 Erdwärmesonden- und -kollektoren
 - (3) Solarkollektoren und Kälteanlagen im Freien mit wg. Stoffen dürfen ohne Rückhaltung ausgeführt werden wenn:
 - Leckagererkennungssystem
 - Umwälzpumpe aus, Alarmmeldung
 - Nicht wassergefährdender Wärmeträger oder ein Gemisch aus Ethylen- oder Propylenglycol (WGK 1)

Kapitel 3

- § 35 Erdwärmesonden- und -kollektoren
 - (4) Kälteanlagen mit gasförmigen wg. Stoffen der WGK 1 bedürfen keiner Rückhaltung

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

159

159

Kapitel 3

Altöllager

§ 39 Gefährdungsstufen	WGK 1	WGK 2	WGK 3
$\leq 0,22 \text{ m}^3$ oder $0,2 \text{ t}$	Stufe A	Stufe A	Stufe A
$> 0,22 \text{ m}^3$ oder $0,2 \text{ t} < 1 \text{ t}$	Stufe A	Stufe A	Stufe B
$> 1 \text{ t} \leq 10 \text{ t}$	Stufe A	Stufe B	Stufe C
$> 10 \text{ t} \leq 100 \text{ t}$	Stufe A	Stufe C	Stufe D
$> 100 \text{ t} \leq 1000 \text{ t}$	Stufe B	Stufe D	Stufe D
$> 1000 \text{ t}$	Stufe B	Stufe D	Stufe D

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

160

160



Kapitel 3

- § 40 Anzeigepflicht
 - Wer eine nach § 46 Absatz 2/3 prüfpflichtige Anlage errichtet oder wesentlich verändern will, die zu einer Änderung der Gefährdungsstufe (§39) führt, hat dies der zuständigen Behörde min. 6 Wochen im Voraus anzuzeigen



Kapitel 3

- § 43 Anlagendokumentation
 - Der Betreiber hat eine Anlagendokumentation zu führen, die:
 - Aufbau
 - Abgrenzung zu anderen Anlagen
 - Eingesetzte Stoffe
 - Schutzvorrichtungen
 - Löschwasserrückhaltung
 - Standsicherheit

Kapitel 3

- § 44 Betriebsanweisung / Merkblatt
 - Überwachungsplan
 - Instandhaltungsplan
 - Notfallplan
 - Die Pläne sind mit der Behörde abzustimmen
 - Einschränkung
 - Anlagen WGK A
 - Heizölverbraucheranlagen (Merkblatt)

Kapitel 3

- § 45 Fachbetriebspflicht
 - Unterirdische Anlagen
 - Oberirdische Anlagen ab Gefährdungsstufe B / C (innerhalb / außerhalb von Schutzgebieten)
 - Heizölverbraucheranlagen ab Gefährdungsstufe B
 - Biogasanlagen
 - Anlagen mit aufschwimmenden wg. Stoffen (Fette etc.)



Kapitel 3

- § 46 Überwachungs- und Prüfpflichten
 - Der Betreiber hat die Anlage zu prüfen / prüfen zu lassen
 - Auf Dichtheit
 - Funktionsfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen
 - Wiederkehrende Prüfungen nach Anhang 5 / 6 durchführen zu lassen



Kapitel 3

- § 47 Prüfung durch Sachverständige
 - Prüfung von Anlagen nach § 46 Absatz 2 dürfen nur von Sachverständigen nach AwSV durchgeführt werden.

Kapitel 3

- § 49 Anforderungen an Anlagen in Schutzgebieten
 - Im Fassungsbereich (1) und der weiteren Zone (2) dürfen keine Anlagen errichtet bzw. betrieben werden
 - In Zone 3 keine Anlagen
 - der Gefährdungsklasse D
 - Biogasanlagen über 3.000 m³ Volumen (Fermenter)
 - Unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufe C
 - Erdwärmesonden

Kapitel 4

- § 57 Anerkennung von Güte- und Überwachungsgemeinschaften
 - GÜG´s bedürfen der Anerkennung durch die zuständige Behörde
 - Vertretungsberechtigte Person benennen (BGB §26)
 - Technische Leitung
 - Ausreichende Anzahl Fachbetriebsprüfer hat
 - Prüfgrundsätze festgelegt hat
 - Qualitätsmanagement hat



Kapitel 4

- § 61 Pflichten von GÜG`S und SVO`s
 - Alle 2 Jahre den Fachbetrieb gemäß den Anforderungen des § 62 Absatz 2 zu kontrollieren
 - Daraus gewonnene Erkenntnisse ausgewertet
 - Kontrolle praktischer Tätigkeiten
 - Kontrolle der Teilnahme an Schulungen
 - Kontrolle von Geräten und Ausrüstung



Kapitel 4

- § 61 Pflichten von GÜG`S und SVO`s
 - Müssen Schulungen anbieten
 - Müssen die Fachbetriebe veröffentlichen
 - Zertifizierung entziehen, wenn
 - Arbeiten fehlerhaft ausgeführt werden
 - Pflichten nach §63 Absatz 1 nicht erfüllt werden

Kapitel 4

- § 62 Fachbetrieb; Zertifizierung
 - Zertifizierung durch GÜG
 - Geräte und Ausrüstungsteile
 - Betriebliche verantwortliche Person bestellt ist
 - Meister / Ingenieur
 - 2 Jahre Erfahrung
 - Kenntnisse mit einer Prüfung nachgewiesen hat

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

171

171

Kapitel 4

- § 62 Fachbetrieb; Zertifizierung
 - Personal mit den erforderlichen Fähigkeiten einsetzt
 - Personal schult (Hersteller, GÜG etc.)



Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

172

172



Kapitel 4

- § 63 Pflichten der Fachbetriebe
 - Alle 2 Jahre muss die betrieblich verantwortliche Person an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben
 - Änderungen in der Organisation der Zertifizierungsstelle mitteilt.

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

173

173



Kapitel 5

- Ordnungswidrigkeiten; Schlussvorschriften

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

174

174



Anhänge

- 1 – Einstufung von Stoffen
- 2 - Dokumentationsformblatt für Stoffe
- 3 – Merkblatt für Heizölverbraucheranlagen
- 4 – Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wg. Stoffen
- 5 – Prüfzeitpunkte außerhalb von Schutzgebieten
- 6 – Prüfzeitpunkte innerhalb von Schutzgebieten
- 7 – JGS Anlagen



Anlage 5

- Außerhalb von Schutzgebieten
 - Unterirdische Anlagen
 - Vor Inbetriebnahme
 - Wiederkehrende Prüfung alle 5 Jahre
 - Bei Stilllegung



Anlage 5

- Außerhalb von Schutzgebieten
 - Oberirdische Anlagen gasförmig oder Flüssig
 - Ab Gefährdungsstufe B vor Inbetriebnahme
 - Ab Gefährdungsstufe C alle 5 Jahre
 - Bei Stilllegung ab Gefährdungsstufe C

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

177

177



Anlage 6

- innerhalb von Schutzgebieten
 - Unterirdische Anlagen
 - Vor Inbetriebnahme
 - Wiederkehrende Prüfung alle 30 Monate
 - Bei Stilllegung

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

178

178

Anlage 6

- innerhalb von Schutzgebieten
 - Oberirdische Anlagen gasförmig oder flüssig
 - Ab Gefährdungsstufe B vor Inbetriebnahme
 - Ab Gefährdungsstufe B alle 5 Jahre
 - Bei Stilllegung

Rechtlicher Rahmen

Gesetze sind wie Würste, man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden

Otto von Bismarck

Die 10 Gebote sind deswegen so kurz und logisch, weil sie ohne Mitwirkung von Juristen zustande gekommen sind

Charles de Gaulle



181

Anwendungsbeispiele

Pragmatische Lösungen

182



**Man sollte alles so einfach wie möglich
sehen**

Aber nicht einfacher

Albert Einstein (1879-1955)

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

183

183



Anwendungsbeispiele

- Agenda
- Allgemeine Hinweise
- Kälteanlagen im Freien aufgestellt
- Kälteanlagen im Gebäude aufgestellt
- Wärmepumpen
 - Besonderheiten nach Wärmequelle
 - Besonderheiten nach Wärmesenke


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

184

184

Geltende Gesetze, Verordnungen

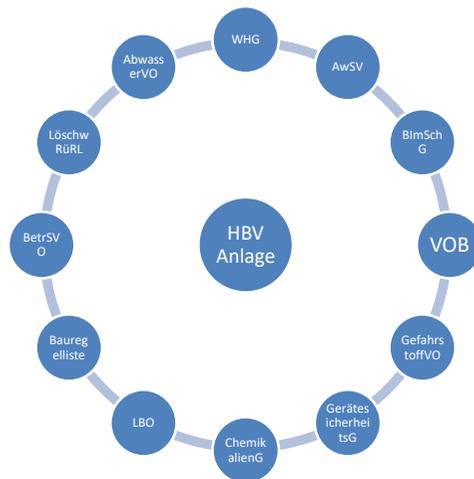

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

185

185

Einstufung - Gefährdungsstufe



Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

186

186



Grundsätzliche Anforderungen

- Anlagen müssen dicht sein
- Leckagen müssen schnell und sicher erkennbar sein
- Ausgetretene wg. Stoffe müssen zurück gehalten werden und entsorgt werden
- Standsicher, mechanisch und thermisch widerstandsfähig

- Siehe hierzu auch AwSV § 17

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

187

187



Betreiber Pflichten

- Regelmäßige Kontrollen der Anlagen
 - Funktion der Sicherheitsvorrichtungen
 - Dichtheit

- Siehe hierzu auch AwSV § 46

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

188

188



Außen aufgestellte Kälteanlagen

Art der wassergefährdenden Stoffe	Kalt- Warmsolen Kältemittel Kältemaschinenöl
Maßgebliches Volumen	Bei Flüssigkeiten in Liter Bei gasförmigen Stoffen in kg
Aufstellung	Innerhalb / Außerhalb von Schutzgebieten
Gefährdungsstufe (A; B; C; D)	Fachbetriebspflicht Ja / Nein
Teile (Rohrleitungen) unterirdisch	Fachbetriebspflicht

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

189

189



Außen aufgestellte Kälteanlage

- Im Solekreislauf den Druck überwachen
 - Kaltwassersatz aus
 - Umwälzpumpe aus
 - Alarmmeldung
- Entwässerung
 - in eine Wanne mit Ablauf in einen Misch- oder Schmutzwasserkanal
 - Wenn Niederschlagswasser von der Dachfläche sowieso in einen Schmutzwasserkanal läuft auch ohne Wanne

Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

190

190

Außen aufgestellte Kälteanlage

Außenaufgestellte Kaltwassersätze

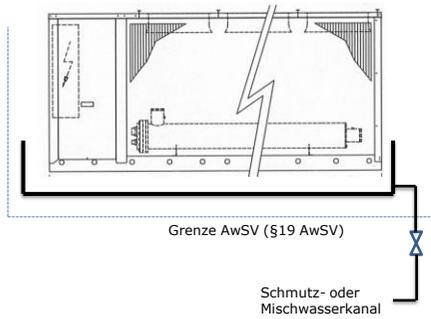

Ab Grenze AwSV gelten:

§ 58 WHG
Indirekteinleitung in öffentl. Abwasseranlagen

§ 33 LBO BW
Beseitigung von Abwasser muss dauerhaft gesichert sein

Abwasserverordnung Anhang 31
Zulässige Schadstoffbelastung

Verordnung über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser

Indirekteinleiterverordnung

Außen aufgestellte Kälteanlage



Außen aufgestellte Kälteanlage

- Kältsoleerzeuger
 - Soleinhalt 2.500 Liter – WGK 1
 - 2 x 80 kg Kältemittel – WGK 1
 - 2 x 12 Liter Kältemaschinenöl – WGK 1
- => Gefährdungsstufe A
 - Druck im Solekreis überwachen
 - Kältemaschine aus
 - Umwälzpumpe aus
 - Alarmmeldung
 - Keine Wanne, da Dachentwässerung in einen Schmutzwasserkanal läuft

Splitklimageräte





Splitklimageräte

- Außenaufstellung
 - Kältemittelfüllmenge 4-5 kg WGK1
 - Kältemaschinenöl 1 x 1,2 Liter WGK 1
- => Gefährdungsstufe A
- Außerhalb von Schutzgebieten
 - Unterhalb der Bagatellgrenze
 - Keine Wanne erforderlich
- Außerdem § 35 Absatz 4 AwSV



Splitklimageräte

- Außenaufstellung
 - Kältemittelfüllmenge 4-5 kg WGK1
 - Kältemaschinenöl 1 x 1,2 Liter WGK 1
- => Gefährdungsstufe A
- Innerhalb von Schutzgebieten
 - Wanne mit Ölabscheider

Kälteanlage Innen aufgestellt



Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

197

197

Kälteanlage Innen aufgestellt

- Grundsatzanforderungen
 - Fundament (schon wegen der Körperschallentkopplung)
 - Standsicher
 - Dicht
 - Leckageflüssigkeiten müssen leicht erkannt, aufgenommen und entsorgt werden können
 - Drucküberwachung im Solekreis
 - Kälteanlage aus
 - Solepumpe aus
 - Alarmmeldung

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

198

198

NH₃ Kaltwassersatz

- Ammoniakanlagen sind in der AwSV nicht gesondert geregelt
- Ammoniak ist WGK 2 – ab 1.000 kg Fachbetriebspflicht
- Ab 3.000 kg Kältemittel-Füllmenge ist es eine genehmigungsbedürftige Anlage (4. BImSchV 10.15)
- Besonderheiten beachten
 - Wanne
 - Keine Abläufe
 - DIN EN 378
 - TRAS

NH₃ Kaltwassersatz

- Austretendes Ammoniak darf mit Wasser niedergeschlagen werden
 - Wasser / Ammoniak Gemisch muss aber vollständig zurück gehalten werden
 - Besorgnisgrundsatz WHG § 62
 - Siehe Merkblatt zur Löschwasserrückhaltung

Zusammenfassung (1/3)

- Kälteanlagen mit einem Solekreislauf im Freien sind mit einer Auffangvorrichtung mit Ablauf in einen Schmutz- oder Mischwasserkanal auszurüsten
- Solekreisläufe müssen drucküberwacht werden und bei einer Leckage muss die Umwälzpumpe ausgeschaltet und ein Alarm ausgegeben werden.

Zusammenfassung (2/3)

- Bei Splitklimageräten ist eine Rückhaltung nur in Schutzgebieten erforderlich



Zusammenfassung (3/3)

- Ganz wichtig
 - Eine Risikobewertung durchführen
 - Alle möglichen Szenarien erfassen (nieder schreiben) Ab jetzt Gewährungs-analyse des Betreibers
 - Alle Szenarien bewerten und niederschreiben
 - Wie hoch ist das Risiko, wie wahrscheinlich tritt es ein
 - Lösungen formulieren und dokumentieren
 - Gewählte Lösung überprüfen
 - Ggf. Korrekturen anbringen
 - Korrekturen dokumentieren Warum / Wieso?

203

Hinweise zu Glykol

- Ethylen- oder Propylenglykol / Wassergemische = Kälteträger
 - Typische Fehler
 - Anwendung nicht geeigneter Produkte
 - Mischungsverhältnis zu hoch
 - Erhöhung Massenstrom, Erhöhung Druckverlust
 - Zu geringe Konzentration
 - Korrosionsschutz nicht gegeben
 - Bakterienbefall

204



Hinweise zu Glykol

- Korrosionsinhibitoren
 - Wirken im alkalischen Bereich ($> \text{pH}8$)
 - Schützen vor Korrosion und Alterung

 - Sinkt der pH Wert bedeutet das der Korrosionsschutz verringert sich
 - Bei einem pH Wert < 7 sollte die Sole getauscht werden



Hinweise zu Glykol

- Zink
 - Zink wird beim Kontakt mit Glykolen abgelöst


 - ⇒ Keine verzinkten Rohre in Kälte- und Wärmepumpenanlagen

Hinweise zu Glykol

- Massenstrom anpassen
 - $c_{pH_2O} / c_{pGlykol} = 1,16$ ($4,18 \div 3,6 = 1,16$) $KJ \div kg K$
 - **Q = Massenstrom x cp x Δ T**
- ⇒ Massenstrom muss um 16 % zunehmen
Druckverlust nimmt um 35 % zu
Leistungsaufnahme Pumpe um 56 %

Wärmepumpen

Wärmepumpen

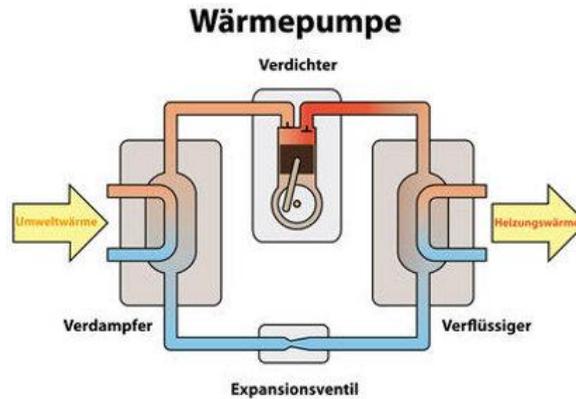

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

209

209

Wärmepumpen

- Kreisprozess nach Carnot (linkslaufend)
- Kaltdampfmaschine / Wärmepumpe

$$\text{Leistungszahl (COP)} = \frac{\text{Nutztemperatur}}{(\text{Nutztemperatur} - \text{Wärmequellentemperatur})}$$

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

210

210



Wärmepumpen

- Niedrige Vorlauftemperaturen auf der Wärmesenkenseite
- Pufferspeicher
 - EVU Abschaltung
 - Laufzeiten Verdichter
- Wärmemengen- und separaten Stromzähler (JAZ)
- Kollektoren und Sonden nicht unterdimensionieren
- Regenerierung des Erdreichs

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

211

211



Wärmepumpen

- Im Bestand
 - Austausch der Heizkörper (ggf. größer)
 - Bessere Dämmung (Achtung Lüftung)
 - Massenstrom erhöhen (Achtung Geräusche)
 - Wärmepumpe ggf. mit konventionellem Kessel kombinieren

Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

212

212



Energieverbrauch

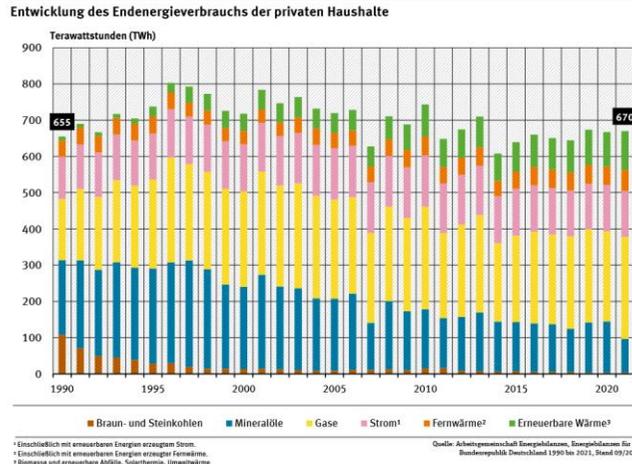

Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

213

213



Energieverbrauch

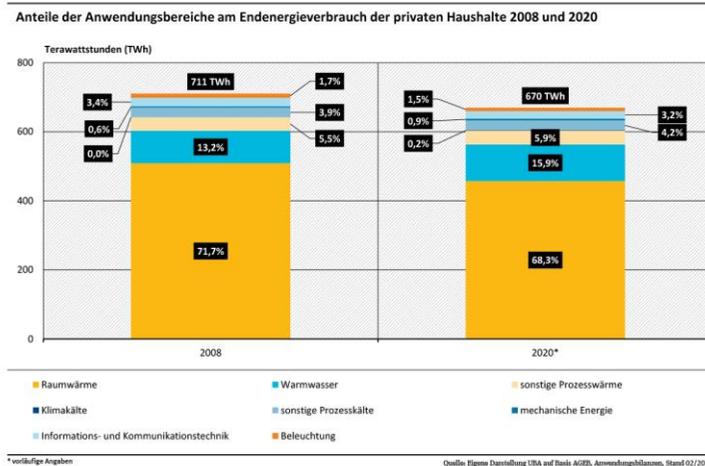

Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

214

214



Beheizungsstruktur 2020

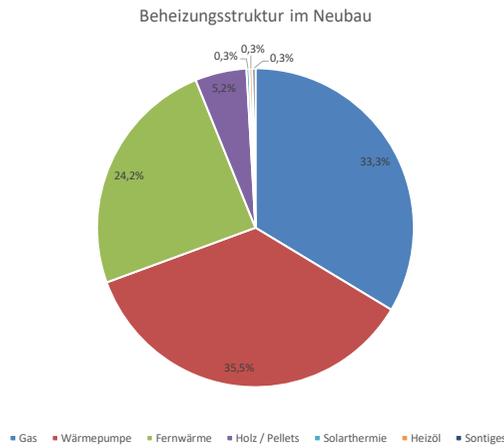

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

215


215



16.08.2022 Folie 1 SP-V, CMI



Entwicklung der Beheizungsstruktur im Wohnungsneubau¹: Baugenehmigungen 10-Jahre-Rückblick bis heute

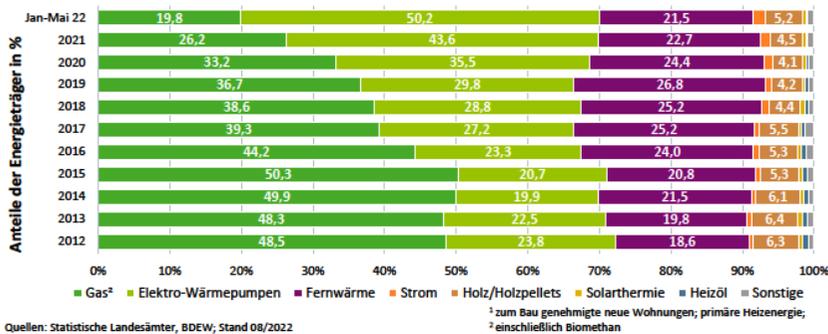

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

216


216



29.11.2022 Folie 1 SP-V, CM/DTT



Entwicklung der Beheizungsstruktur im Wohnungsneubau¹: Baugenehmigungen in den vergangenen 12 Monaten

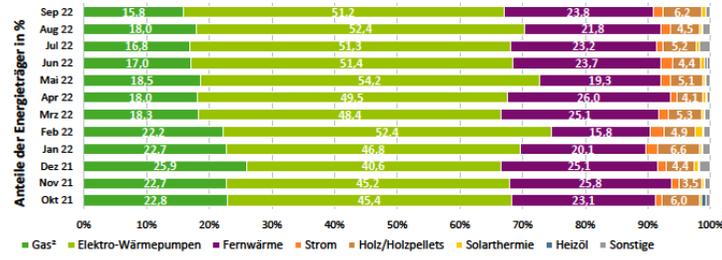

Quellen: Statistische Landesämter, BDEW; Stand 11/2022

¹ zum Bau genehmigte neue Wohnungen; primäre Heizenergie
² einschließlich Biomethan

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

217


217



18.07.2021 Folie 1 SP-V, CM6



Entwicklung der Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes¹ in Deutschland

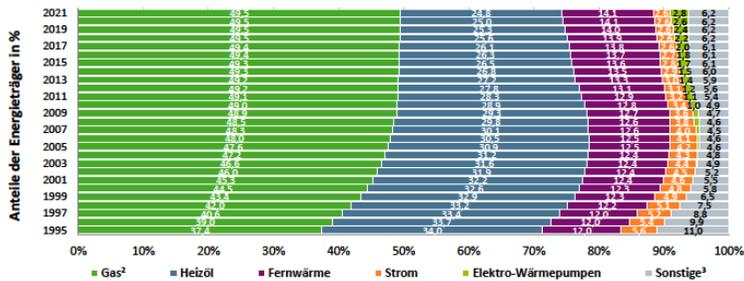

Quelle: BDEW; Stand 07/2021

¹ Anzahl der Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum; Heizung vorhanden; ² einschließlich Biomethan und Flüssiggas; ³ Holz, Holzpellets, sonstige Biomasse, Koks/Kohle, sonstige Heizenergie

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann


218

218



Strompreis in Europa

Entwicklung der Strompreise für Haushaltskunden, 2008-2019
(in EUR je kWh)

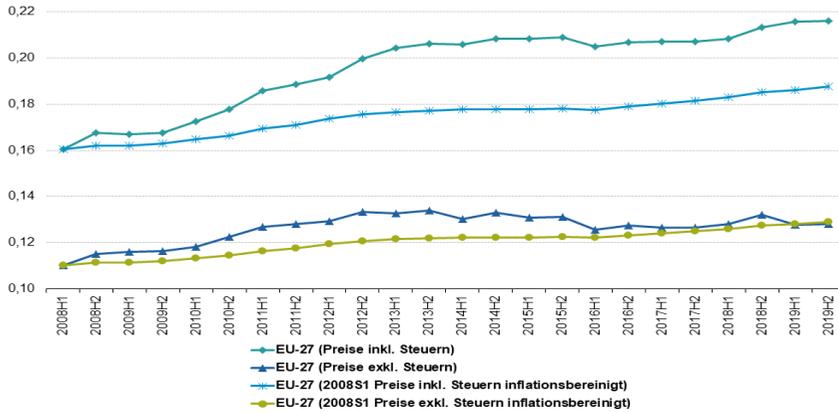

Quelle: Eurostat (Online Datencode: nrg_pc_204)

eurostat

Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

219

219



Strompreisentwicklung in Cent/kWh

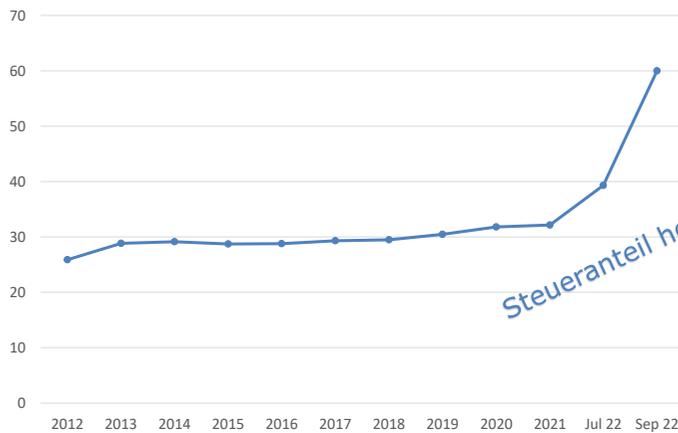


Steueranteil heute 66%

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

220

220

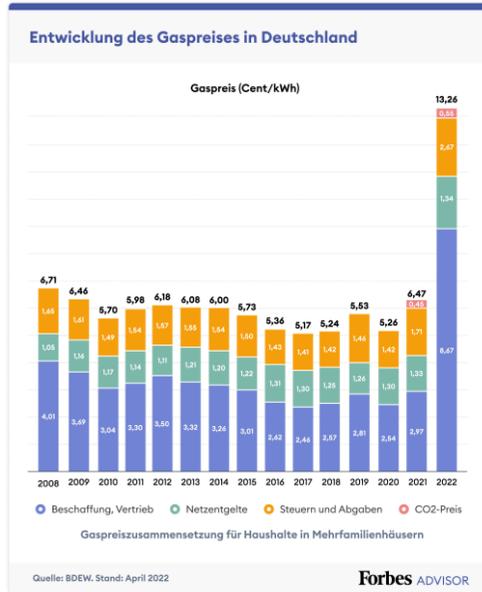

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

221

221



Ölpreisentwicklung 3. Quartal 2022 in Cent pro 100 Liter


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

222

222

Strom – Energie für die WP

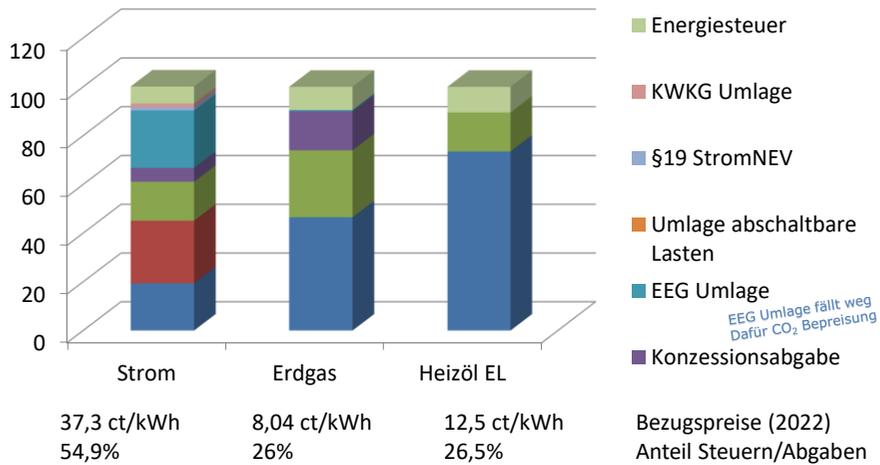

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

223

223

Energiepreise im Vergleich

Energiepreise Stand Ende 2021 inkl. Umsatz- und CO₂ Steuer

Strom	Cent/kWh	37,3
Erdgas	Cent/kWh	8,04
Leichtes Heizöl	Cent/kWh	12,5

$$\text{Jahresarbeitszahl} = 37,3 : 8,04 = 4,64$$

$$\text{Jahresarbeitszahl} = 17,56 : 9,03 = 1,94 \text{ für Frankreich}$$


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

224

224

Wärmepumpe nach Wärmequelle

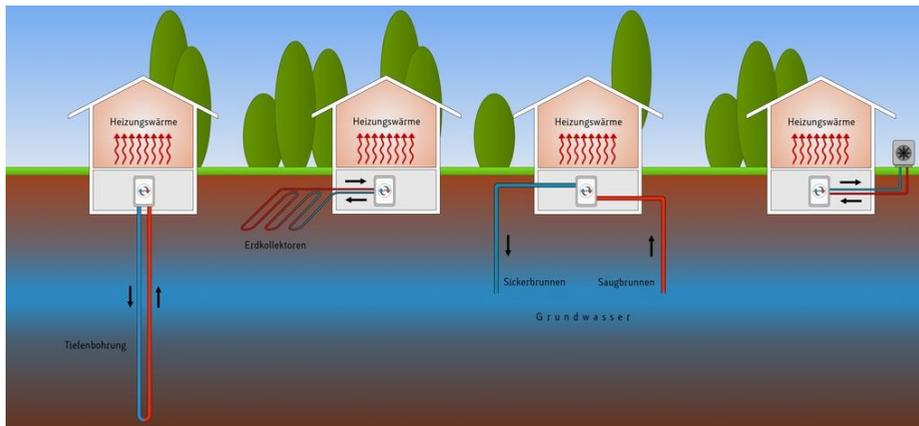

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

225

225

Wärmequelle Außenluft

- Im Wohnungsbau meist unterhalb der Bagatellgrenze
- Es sei denn, die Kältemittelleitungen werden im Erdreich verlegt
- §21 AwSV
 - Kältemittelleitungen im Schutzrohr oder Kanal
 - Keine lösbaren Verbindungen im Erdreich
 - Löt- und lösbare Verbindungen in einem Kontrollschacht

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

226

226

Wärmequelle Außenluft

- Anforderungen aus anderen Bereichen
 - ErP Richtlinie (Arbeitszahl, Schallanforderungen)
 - TA Lärm
 - DIN EN 378
 - EU VO 517/2014
 - Labeling EU VO 813/2013
 - LBO (BW §50 + Anhang) nicht genehmigungspflichtig
 - BImSchG – nicht genehmigungspflichtig


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

227

227

Wärmequelle - Erdwärmesonden

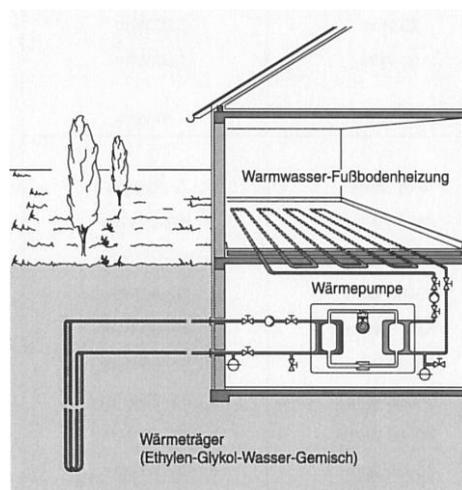

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

228

228



Wärmequelle - Erdwärmesonden

- Erdwärmesonden werden zwischen 10 m und 100 m Tiefe eingesetzt (Bergbaugesetz)
- Temperaturänderung im Verdampfer max. 10 K (VDI 4640 Bl. 2)
- Jährliche Entzugsleistung 100-150 kWh/m
- Sondendurchmesser Std. 32 mm (max. 40 mm)



Wärmequelle - Erdwärmesonden

- Wasserrechtliche Genehmigungspflicht
 - WHG § 9 Absatz 2, Satz 2; LBO BW § 43)
- Werden meist auf 20 Jahre Betriebszeit genehmigt
- Sind nach Bergbaugesetz genehmigungspflichtig (§ 127 BBergG)
- In Wasserschutzgebieten Zone 1 + 2 nicht erlaubt (§ 49 AwSV)
- Wiederkehrend Prüfpflichtig alle 5 Jahre (AwSV)



Wärmequelle - Erdwärmesonden

- Bohrungen dürfen nur von Zertifizierten Betrieben nach DVGW W 120-2 ausgeführt werden
 - Bohrungen nach DIN 18310 und DIN 18302
 - Probeentnahme alle 1-2 Meter, DIN EN 22475-1; DVGW 110 geophysikalische Untersuchung
 - Aufnahme der Schichtfolge (DIN 4022 / DIN 4023)
 - Verfüllbaustoff muss gute Wärmeleitfähigkeit haben
 - Untergrund nicht einfrieren (min. -3°C)

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

231

231



Wärmequelle - Erdwärmesonden

- Sonden vor Verfüllung auf Dichtheit prüfen ($P_s \times 1,5$)
- Unter Druck stehen lassen
- Abstand der Bohrungen zueinander ca. 10 Meter
- Abstand zu Gebäuden 2 Meter
- Abstand zu Ver- und Entsorgungsleitungen 0,7 m
- Druck- und Strömungssensoren (Leckageerkennung)
- Hydraulischer Abgleich!

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

232

232

Wärmequelle - Erdwärmesonden


- Spezifische Entzugsleistung 20-70 W/m a
 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau BW –
Software zur Berechnung der Entzugsleistung (ISONG)
- Druckausdehnungsgefäß
- Entlüftung
- Sicherheitsventil

Wärmequelle - Erdwärmesonden

- § 35 AwSV Anforderungen an Sonden
 - Geschweißter Sondenfuß
 - Endlos Rohre
 - Leckageüberwachung
 - Abschalten der WP
 - Abschalten der Umwälzpumpe
 - Alarmmeldung
 - Wärmeträgermedium
 - Nicht wassergefährdend
 - Gemische aus Stoffen der WGK 1, mit den Bestandteilen Etylen- oder Propylenglycol



Wärmequelle - Grundwasser

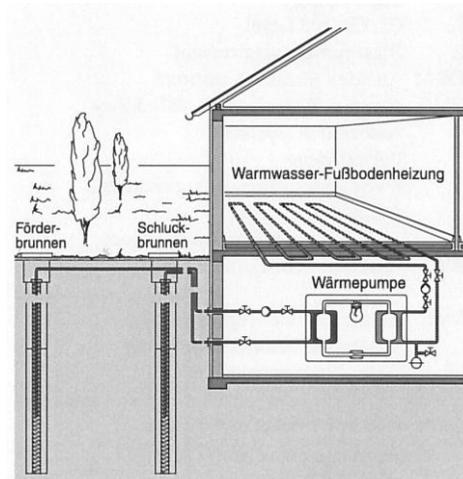

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

235

235

Wärmequelle - Grundwasser

- Entnahme von Grundwasser nur aus dem obersten Grundwasserstockwerk
- Rückleitung in den selben Grundwasserleiter
- Thermische Einflüsse auf Nachbaranlagen
- Geeignet nur für Porengrundwasserleiter (Sand/Kies)
- Ergiebigkeit durch Pumpversuche ermitteln (ca. 250 Liter/kWh)

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

236

236



Wärmequelle - Grundwasser

- Besonders geeignet sind sauerstoffreiche weiche Grundwasser
 - Problematik
 - Anthropogen verunreinigtes Wasser
 - Sauerstoffarm, mit hohen Eisen- und Mangankonzentrationen (Verockerung)
 - Bei relevanten Schadstoffgehalten ist eine Wiedereinleitung nicht erlaubt (§ 48 WHG)

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

237

237



Wärmequelle - Grundwasser

- Benutzung von Grundwasser stellt eine Benutzung gemäß § 9 WHG dar
 - Erlaubnis oder Bewilligung erforderlich (§8 WHG)
 - § 10 WHG Erlaubnis ist eine Befugnis
 - Bewilligung ein Recht
 - In der Regel wird die Nutzung befristet
 - Reinhaltung des Grundwassers § 48 WHG

Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

238

238

Wärmequelle - Grundwasser

- Es darf keine nachhaltige Veränderung der Wasserbeschaffenheit eintreten
- Nicht erlaubt in Schutzgebieten

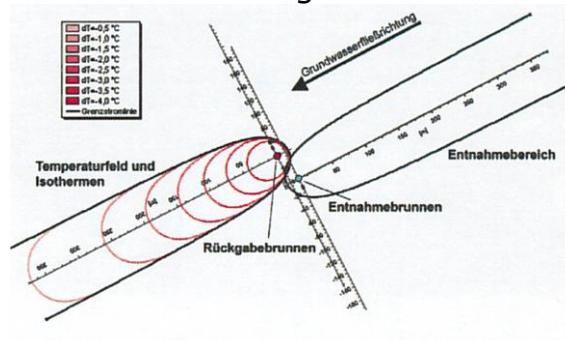


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

239

239

Wärmequelle - Grundwasser

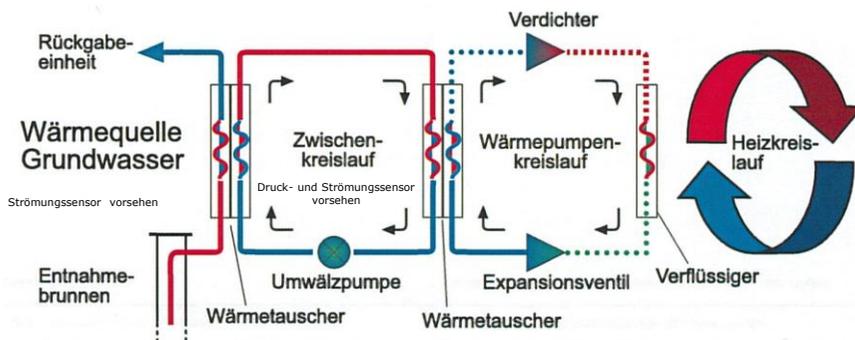

Quelle: LRA Rastatt Herr Mahler


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

240

240

Wärmequelle - Erdreich

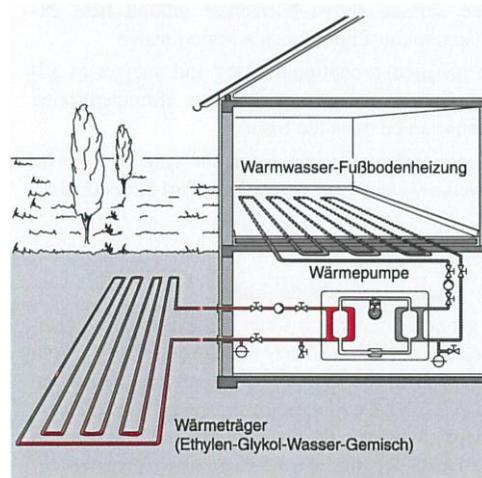

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

241

241

Wärmequelle - Erdreich

- Arten der Kollektoren
 - Flächenkollektoren
 - Grabenkollektoren
 - Spiralkollektoren
 - Erdwärmekörbe
 - Thermische Bauteile (erdberührt)
- Wärmeträger
 - Nicht wassergefährdend
 - Gemische aus Ethylen- oder Propylenglycol

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

242

242



Wärmequelle - Erdreich

- Kollektoren ohne Kontakt zum Grundwasser und außerhalb von Schutzgebieten sind wasserrechtlich nicht genehmigungspflichtig
- Werden als flache Erdaufschlüsse (§49 WHG, §43 LWG BW) bis max. 10 m Tiefe errichtet
- Sobald Grundwasser erschlossen wird – Anzeigepflichtig (§49 WHG; §43 LWG BW)
- In Wasserschutzgebieten Zone 1 + 2 verboten
- In Zone 3 (A+B) bis zu einer Tiefe von 5 m ohne Grundwasserkontakt



Wärmequelle - Erdreich

- Wärmeträgerkreisläufe durch einen Druck- und Strömungssensor zur Leckageerkennung sichern (§ 35 AwSV)
 - Abschalten der Umwälzpumpe, Alarmmeldung
- Schadensfälle sind der unteren Wasserbehörde zu melden
- Abstand zu Grundstücksgrenze 1 Meter
- Materialauswahl entsprechend den a.a.R.d.T.
- VOB Teil C, DIN 8074



Wärmequelle - Erdreich

- Erdwärmekollektoren dürfen nicht überbaut werden
- Oberfläche nicht versiegeln
- Verlegetiefe zwischen 1,2 und 1,5 Meter
- Abstand zueinander 0,3 bis 0,8 Meter
- Geschlossener Kreislauf
 - Druckausdehnungsgefäß
 - Absperrorgane
 - Hydraulischer Abgleich
 - Entlüftung

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

245

245



Wärmequelle - Erdreich

Untergrund	Entzugsleistung bei 1800 Betriebsstunden	Entzugsleistung bei 2400 Betriebsstunden
Trockener nichtbindender Boden	10 W/m ²	8 W/m ²
Bindiger Boden feucht	20-30 W/m ²	16-24 W/m ²
Wassergestättigter Sand/Kies	40 W/m ²	32 W/m ²

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

246

246

Wärmesenke

oder auch die Hygiene der Trinkwasserbereitung

Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

247

247

Trinkwasser - Hygiene

- Wasser ist nicht einfach H_2O
- Trinkwasser ist weder steril noch frei von Mikroorganismen
- Die Vermehrung von Mikroorganismen in der Trinkwasserinstallation ist zu begrenzen bzw. zu vermeiden
- Mikroorganismen kommen frei schwimmend vor; meistens jedoch in Biofilmen an Rohrwandungen



Stand: Januar 2023


ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

248


248

Trinkwasser - Hygiene

- Die bekanntesten Vertreter der Mikroorganismen sind

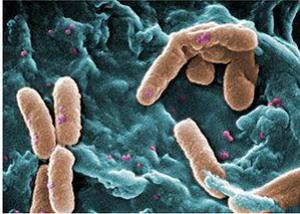

Pseudomonaden (Bakterien)

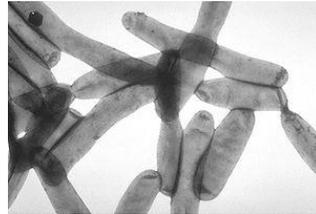

Legionellen (Bakterien)

Trinkwasser - Hygiene

- Wachstum von Mikroorganismen wird durch folgende Bedingungen begünstigt
 - Nährstoffe im Wasser; z.B. gelöster organischer Kohlenstoff
 - Temperaturen zwischen 20°C und 45°C
 - Verweildauer (Stagnation)

Trinkwasser - Hygiene

- Über 50 Legionella Arten sind derzeit bekannt
 - Legionellose
 - Lungenentzündungen (Legionärskrankheit)
 - Pontiac Fieber (grippales Krankheitsbild)
- Pseudomonaden (Pseudomonas aeruginosa)
 - Wundinfektion, Atem- und Harnwegsinfektion
 - Bilden Biofilme in Rohrleitungen

Trinkwasser - Hygiene

- Bewertung der Legionellenbefunde (DVGW Arbeitstblatt W551)

Legionellen KBE / 100 ml	Bewertung
< 100	Keine / geringe Kontamination
> 100	Mittlere Kontamination
> 1.000	Hohe Kontamination
> 10.000	Extrem hohe Kontamination

KBE = koloniebildende Einheit

Trinkwasser - Hygiene

- Erfüllungsort der öffentlichen Wasserversorgung ist die Zapfstelle
- Wasseruhr im Haus (EU RL 83/1998); Trinkwasserverordnung § 8 (2001)
- Ab dieser Stelle ist es Aufgabe und Verantwortung des Eigentümers



Trinkwasser - Hygiene

- Trinkwasserverordnung § 3 Begriffsbestimmung
- Großanlage zur Trinkwasserbereitung sind
 - Speicher größer 400 Liter
 - In mindestens einer Rohrleitung einen Inhalt größer 3 Liter
 - Ein- und Zweifamilienhäuser zählen nicht zu Großanlagen



Trinkwasser - Hygiene

- § 5 Mikrobiologische Anforderungen
- Krankheitserreger nur in dem Maße, insofern keine Schädigung der Gesundheit erfolgen kann
- Mikrobiologische Grenzwerte müssen eingehalten werden (Anlage 1, Teil1 TrinkwasserVO)



Trinkwasser - Hygiene

- § 14 Untersuchungspflicht
- < 10 m³/h Warmwasserabgabe alle 3 Jahre
- Bei größeren Anlagen bis zu 10 Untersuchungen pro Jahr, je nach abgegebener Menge



Trinkwasser - Hygiene

- § 16 Anzeige- und Handlungspflicht
 - Absatz 7 Satz 2
 - Wird ein Grenzwert überschritten
 - Gefährdungsanalyse
 - Aufklärung der Ursachen
 - Maßnahmen durchführen



Trinkwasser - Hygiene

- Installationsmaterial darf kein Nährboden für Bakterien sein
 - Vermeidung von Biofilmen
- Keine Stagnation von warmem Trinkwasser
- Keine unnötig großen Speicher (Volumina so gering wie nötig)
- Vermeidung von Temperaturen größer 20 °C und kleiner 60 °C



Trinkwasser - Hygiene

- DIN 806 Teil 2 und DIN 1988-200
- Zentrale Trinkwassererwärmer müssen so geplant werden, dass am Austritt die Wassertemperatur größer 60°C ist
- Bei Austausch des Trinkwarmwasser Speichers innerhalb von 3 Tagen, sind Temperaturen $\geq 50^\circ\text{C}$ akzeptabel
- Speichervolumina 20-30 Liter pro Person (DIN 6002)



Trinkwasser - Hygiene

- Arten der Trinkwarmwasserbereitung nach Art der Wärmeübertragung
 - Unmittelbar (direkt) beheizter Trinkwarmwasserbereiter
 - Mittelbar (indirekt) beheizter Trinkwarmwasserbereiter
- Wärmepumpe zur Trinkwarmwasserbereitung
 - Indirekt beheizter Trinkwarmwasserbereiter



Trinkwasser - Hygiene

- DIN 1717 – Schutz des Trinkwassers
- Diese Norm befasst sich mit den Schutzmaßnahmen, die zu ergreifen sind für:
- (5.2) Einteilung der Flüssigkeiten, die mit Trinkwasser in Berührung kommen können
- Anhang B, Bestimmung der Flüssigkeitskategorie für den erforderlichen Schutz



Trinkwasser - Hygiene

- Frage: Ist bei Wärmepumpen zur Bereitung von warmem Trinkwasser ein Zwischenkreislauf erforderlich?
- DIN 1988-100
 - Eine Schädigung des Verbrauchers kann außer durch Genuss von verunreinigtem Trinkwasser auch bei gasförmigem oder dampfförmigem Austritt des Wärmeträgers aus Entnahmestellen auftreten

Antwort: Ja

Trinkwasser - Hygiene

- DIN 1988-100
- In derartigen Fällen ist ein Zwischenmedium-Wärmeübertrager nach DIN 4753-11 und DIN 12897 einzubauen
- Das bedeutet einen separaten Kreis betrieben mit Trinkwasser als Wärmeträgermedium
- oder einen Doppelplattenwärmeübertrager


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

263

263

Trinkwarmwasserspeicher

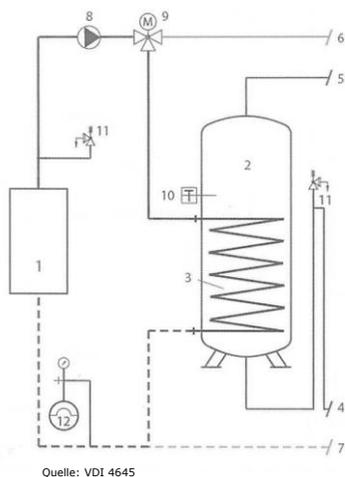

- 1 Wärmepumpe
- 2 Brauchwarmwasserspeicher
- 3 Wärmeübertrager (Innen)
- 4 Kaltwasseranschluss
- 5 Brauchwarmwasseranschluss
- 6 Heizungsvorlauf
- 7 Heizungsrücklauf
- 8 Speicherladepumpe
- 9 3-Wege Ventil
- 10 Speicherfühler
- 11 Sicherheitsventil
- 12 Ausdehnungsgefäß

Quelle: VDI 4645


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

264

264

Trinkwarmwasserspeicher

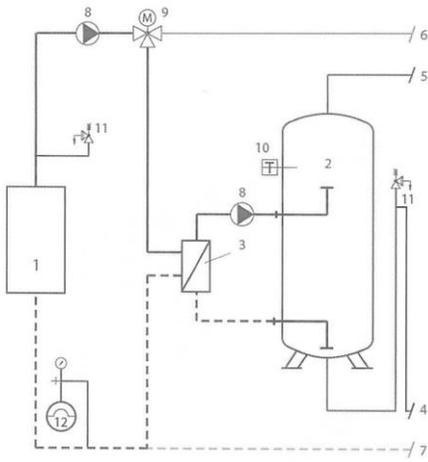


- 1 Wärmepumpe
- 2 Brauchwarmwasserspeicher
- 3 Wärmeübertrager (außen)
- 4 Kaltwasseranschluss
- 5 Brauchwarmwasseranschluss
- 6 Heizungsanlauf
- 7 Heizungsrücklauf
- 8 Speicherladepumpe
- 9 3-Wege Ventil
- 10 Speicherfühler
- 11 Sicherheitsventil
- 12 Ausdehnungsgefäß

Quelle: VDI 4645

265

Trinkwarmwasserspeicher

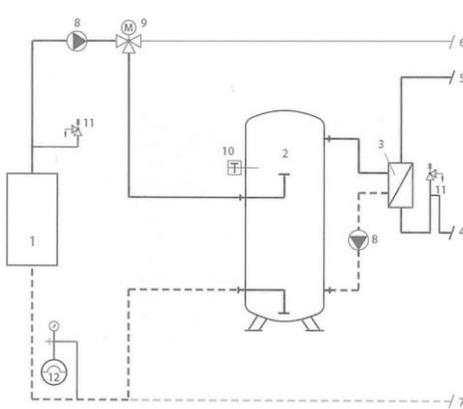


- 1 Wärmepumpe
- 2 Brauchwarmwasserspeicher
- 3 Wärmeübertrager (außen)
- 4 Kaltwasseranschluss
- 5 Brauchwarmwasseranschluss
- 6 Heizungsanlauf
- 7 Heizungsrücklauf
- 8 Speicherladepumpe
- 9 3-Wege Ventil
- 10 Speicherfühler
- 11 Sicherheitsventil
- 12 Ausdehnungsgefäß

Quelle: VDI 4645

266

Trinkwarmwasserspeicher

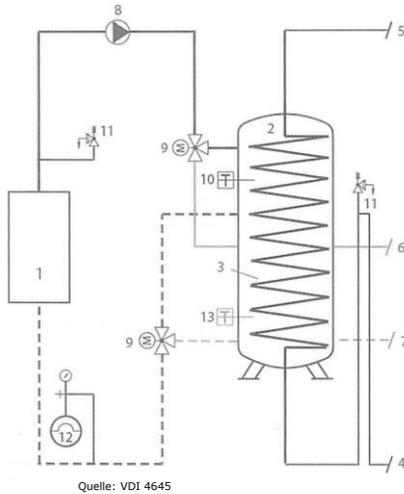

- 1 Wärmepumpe
- 2 Brauchwarmwasserspeicher
- 3 Wärmeübertrager (innen)
- 4 Kaltwasseranschluss
- 5 Brauchwarmwasseranschluss
- 6 Heizungsvorlauf
- 7 Heizungsrücklauf
- 8 Speicherladepumpe
- 9 3-Wege Ventil
- 10 Speicherfühler
- 11 Sicherheitsventil
- 12 Ausdehnungsgefäß
- 13 Speicherfühler


Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

267

267

Heizölverbraucheranlagen

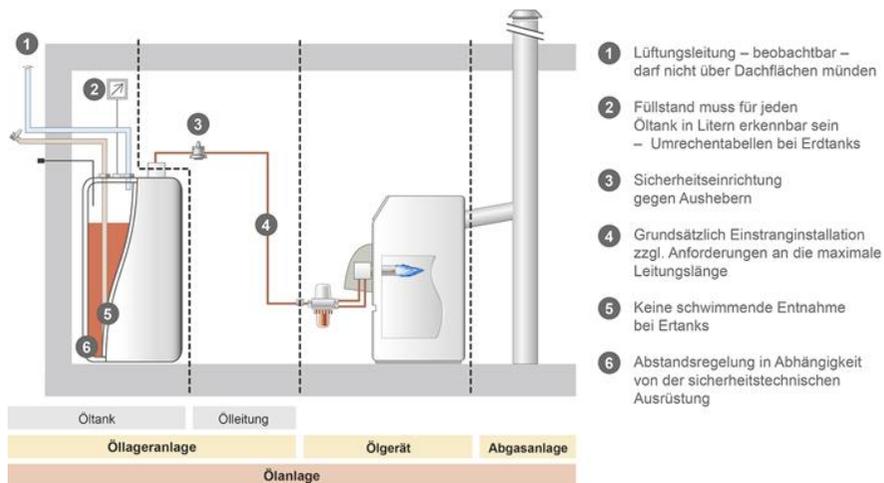

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

268

268



Heizölverbraucheranlagen

- Grundsatzanforderungen nach AwSV § 17
- Fachbetriebspflicht ab 1.000 Liter Tankinhalt
AwSV § 45
- Rückhaltung bei Rohrleitungen, Gefährdungsstufe
A + B gilt die Gefährdungsabschätzung als
geführt, wenn die a.a.R.d.T. eingehalten werden
- Abfüllflächen bedürfen keiner Rückhaltung
 - Vollschauchsystem, Grenzwertgeber

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

269

269



Heizölverbraucheranlagen

- § 41 AwSV keine Eignungsfeststellung
- Keine Rückhaltung bei doppelwandigen Tanks mit
Leckageerkennungssystem
- Prüfpflicht des Betreibers:
 - Vor Inbetriebnahme ab 1.000 Liter
 - Alle 5 Jahre ab 10.000 Liter (In WSG ab 1.000 l)
 - Bei Stilllegung ab 10.000 l (in WSG ab 1.000 l)

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

270

270



Gewässerschutz vor 150 Jahren

Der Herr Bürgermeister gibt bekannt, dass am Mittwoch Bier gebraut wird und dass deshalb ab Dienstag nicht mehr in den Bach geschissen werden darf

Wolfgang Kreiner

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

271

271



Fremdüberwachung

Eigenüberwachung

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

272

272



Überwachung - Eigenüberwachung

- Fremdüberwachung
 - durch die ÜWG
 - Erstprüfung
 - Regelprüfung
- Eigenüberwachung
 - durch die bv Person
 - Unterweisungen
 - Fortbildung (Mitarbeiter)
 - Arbeitsanweisungen
 - Prüfung der Betriebsmittel
 - Fortbildung (Eigene)

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

273

273



Aufgaben der bv Person

- innerbetriebliche Organisation des Gewässerschutzes
 - Fass- und Gebindelager
 - Altöllager
 - Lagerung von Kältemittel
 - Lagerung sonstiger Gefahrstoffe
- innerbetrieblichen Unterweisung / Fortbildung
- Erstellen von Arbeitsanweisungen
- Überwachung der ausgeführten Tätigkeiten

Stand: Januar 2023

ÜWG Grundlagenseminar | Karl-Heinz Thielmann

274

274



Aufgaben der bv Person

- Kontaktperson für ggf. Behörden
- Kontaktperson für die ÜWG
- Koordination der Überwachungsprüfung
 - Termin mit der zuständigen Baustelle (Anlage)
 - Innerbetriebliche Vorbereitung
 - Dokumentation (Fortbildung; Unterweisung)
 - Dokumentation von ausgeführten Anlagen



Aufgaben der bv Person

- Dokumentation
 - Ausgeführte Anlagen (VDKF Lec)
 - Unterweisungen (intern wie extern)
 - Entsorgung von Abfällen

- Gefährdungsbeurteilungen
- Betriebsanweisungen



Voraussetzungen der bv Person

- Er muss die Abläufe kennen
- die internen Organisationsstrukturen
- eingebunden sein in Entscheidungsprozesse
 - Arbeitssicherheit, Arbeitsvorbereitung, Planung
- Projektkenntnis haben
- Er braucht Befugnisse und Weisungsberechtigung
 - formale Bestellung durch die GL



Ablauf einer Betriebsprüfung - Neu

- Terminvereinbarung mit der bv Person
 - bv Person muss Termin mit Baustelle /Kunde koordinieren. Möglichst nah am Standort des Betriebes
 - bv Person muss die internen Unterlagen zusammenstellen
- 1. Treffpunkt – Baustelle | Kunde
- 2. Treffpunkt Betriebsstätte
 - Fass- und Gebindelager, Kältemittellagerung
 - Dokumentation, Arbeitsunterlagen



Ablauf einer Betriebsprüfung - Neu

- Zeitlicher Rahmen – so kurz wie nötig
- Es sollte im Sinne des Fachbetriebes sein, eine möglichst zügige Prüfung zu ermöglichen.
- Nur so können die Kosten überschaubar bleiben
- Vor Ort – möglichst gute Vorbereitung (Zeitaufwand gering)
 - Werkzeuge
 - Anlage (Ausführung, soweit es beurteilt werden kann)
 - Arbeitssicherheit



Ablauf einer Betriebsprüfung - Neu

- Zeitlicher Rahmen – so kurz wie nötig
- Wünsche der ÜWG
 - Vereinbarte Termine einhalten
 - Sonst ist die gesamte Routenplanung obsolete
 - Wir versuchen die Prüfungen sinnvoll einzutakten
 - Wir versuchen Reisezeiten zu optimieren
 - Termine gut vorbereiten
 - Versteht es als Zertifizierung nicht als Prüfung



Zertifizierter Betrieb

- Ist ein Qualitätsmerkmal
 - Die ÜWG versteht sich nicht als Prüfinstanz
 - Wir wollen unsere Mitglieder (Kunden) in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen
 - Gleichwohl haben wir einen Ordnungsrahmen einzuhalten
 - Wir sind Berichtspflichtig der Behörde gegenüber
 - Die Auslegung der Verordnung wird durch die Behörde bestimmt.



Zertifizierter Betrieb

Zertifizierter Fachbetrieb nach WHG zu sein ist ein
Alleinstellungsmerkmal





Abschlussdiskussion

**Danke, dass Sie mir so
geduldig zugehört haben**